

RPQS EAU ET ASSAINISSEMENT 2023



BUGEYSUD
Communauté de communes

1. PRESENTATION DU SERVICE


| | |
|--|----|
| Introduction | 7 |
| Territoire desservi au 1 ^{er} janvier 2023..... | 8 |
| Missions..... | 9 |
| Eau potable | 9 |
| Assainissement collectif | 9 |
| Assainissement non collectif | 9 |
| Organisation | 10 |
| Temps forts de l'exercice 2023..... | 13 |
| Exploitation des réseaux et des installations | 13 |
| Etudes et travaux..... | 13 |
| Relations aux usagers | 14 |
| Assainissement non collectif (ANC)..... | 14 |

2. EAU POTABLE

| | |
|--|----|
| 1. Caractérisation technique | 17 |
| 1.1 Présentation du territoire desservi | 17 |
| 1.2 Mode de gestion du service | 18 |
| 1.3 Estimation de la population desservie (D101.1) | 18 |
| 1.4 Nombre d'abonnés | 18 |
| 1.5 Linéaire de réseau de desserte (hors branchements) | 20 |
| 1.6 Les volumes produits (V1)..... | 21 |
| 1.7 Les volumes importés (V2) | 23 |
| 1.8 les volumes exportés (V3)..... | 24 |
| 1.9 Les volumes vendus aux abonnés (V7)..... | 24 |
| 1.10 Les volumes autorisés non comptabilisés (V8 et V9)..... | 27 |
| 1.11 Volume consommé autorisé (V6) | 29 |
| 1.12 Bilan des volumes mis en œuvre..... | 30 |
| 2. Tarification de l'eau et recettes | 31 |
| 2.1 Modalités de tarification | 31 |
| 2.2 Facture d'eau type (D102.0)..... | 33 |
| 2.3 Tarification de l'eau au m3..... | 34 |
| 2.4 Modalités de relève et de facturation..... | 36 |
| 2.5 Recettes | 38 |
| 3. Indicateurs de performance..... | 39 |
| 3.1 Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) | 39 |
| 3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B) | 40 |
| 3.3. Indicateurs de performance du réseau | 42 |
| 3.3.1 Rendement du réseau de distribution (P104.3) | 42 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 3.3.2 | Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) | 44 |
| 3.3.3 | Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) | 44 |
| 3.3.4. | Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)..... | 45 |
| 3.3.5 | Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) | 46 |
| 3.3.6 | Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0) | 46 |
| 4. | Tableau récapitulatif des indicateurs | 47 |
| 3. ASSAINISSEMENT COLLECTIF | | |
| 1. | Caractérisation technique | 51 |
| 1.1 | Présentation du territoire desservi | 51 |
| 1.2 | Mode de gestion du service | 52 |
| 1.3 | Estimation de la population desservie (D201.1) | 52 |
| 1.4 | Nombre d'abonnés | 52 |
| 1.5 | Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou de transfert | 54 |
| 1.6 | Volumes facturés | 55 |
| 1.7 | Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)..... | 55 |
| 1.8 | Ouvrages d'épuration des eaux usées (STEU) | 55 |
| 1.9 | Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0) | 61 |
| 2. | Tarification de l'assainissement et recettes | 66 |
| 2.1 | Modalités de tarification | 66 |
| 2.2 | Facture d'assainissement type (D204.0) | 68 |
| 2.3 | Tarification de l'assainissement au m ³ | 69 |
| 2.4 | Modalités de relève et de facturation..... | 71 |
| 2.5 | Recettes | 73 |
| 2.6. | Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)..... | 74 |
| 3. | Indicateurs de performance..... | 75 |
| 3.1 | Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) | 75 |
| 3.2. | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) | 75 |
| 3.3. | Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)..... | 77 |
| 3.4. | Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)..... | 77 |
| 3.5. | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) | 78 |
| 4. | Tableau récapitulatif des indicateurs | 79 |
| 4. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF | | |
| 1. | Caractérisation technique | 83 |
| 1.1 | Présentation du territoire desservi | 83 |
| 1.2 | Mode de gestion du service | 84 |
| 1.3 | Estimation de la population desservie (D301.1) | 84 |
| 1.4 | Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) | 85 |
| 2. | Tarification de l'assainissement non collectif et recettes du service..... | 86 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1 Modalités de tarification | 86 |
| 2.2 Recettes | 87 |
| 2.3 Aides financières à la réhabilitation des dispositifs assainissements non collectif | 87 |
| 3. Indicateurs de performance | 88 |
| 3.1 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) | 88 |
| 3.2 Nombre de contrôles réalisés..... | 89 |
| 4. Tableau récapitulatif des indicateurs | 90 |

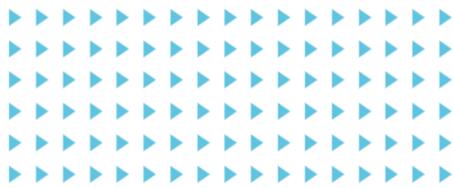

1.

PRESENTATION DU SERVICE

Introduction

Depuis le 1^{er} janvier 2023, en application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), le service des eaux de la communauté de communes Bugey Sud gère l'ensemble des compétences eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif sur les 43 communes du territoire (au 1^{er} janvier 2023).

D'une manière générale, la communauté de communes assume ces compétences, de la production de l'eau potable au traitement des eaux usées, en passant par la gestion des abonnés des services ou les contrôles des installations d'assainissement non-collectif.

Les modalités d'exercice de ces compétences peuvent toutefois encore varier d'une commune à l'autre (régie directe, prestation de service, délégation de service) puisque les contrats existants avant le 1^{er} janvier 2023 seront poursuivis jusqu'à leur terme.

Vous trouverez un peu plus loin dans ce rapport quelques cartes qui précisent les modalités d'exécution du service commune par commune.

Territoire desservi au 1^{er} janvier 2023



Ambléon, Andert-et-Condon, Arboys en Bugey, Armix, Artemare, Arvière-en-Valromey, Belley, Brens, Brégner-Cordon, Béon, Ceyzérieu, Champagne-en-Valromey, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Colomieu, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée-Saint-Benoit, Haut Valromey, Izieu, La Burbanche, Lavours, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Parves et Nattages, Peyrieu, Pollieu, Prémeyzel, Rossillon, Ruffieu, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Martin-de-Bavel, Talissieu, Valromey-sur-Séran, Virieu-le-Grand, Virignin, Vongnes

43 communes desservies

Missions

Les missions exercées par le service des eaux communautaire sont les suivantes :

Eau potable

- Exploitation, création et réhabilitation des ouvrages de production, de transport et de stockage ;
- Exploitation, création et réhabilitation des réseaux ;
- Travaux de branchements ;
- Réalisation des zonages et schémas directeurs ;
- Travaux d'extension et de renouvellement des réseaux ;
- Instruction des déclarations de travaux à proximité des réseaux (DT-DICT) ;
- Avis sur les documents d'urbanisme, les permis de construire, de lotir et les certificats d'urbanisme ;
- Gestion des abonnés, relève des compteurs et facturation des consommations (hors délégations de service public).

Assainissement collectif

- Exploitation, création et réhabilitation des réseaux ;
- Exploitation, création et réhabilitation des ouvrages de traitement des eaux usées ;
- Contrôle de la conformité des réseaux et branchements (particuliers et industriels) sur le réseau d'assainissement collectif ;
- Travaux de branchements ;
- Travaux d'extension et de renouvellement des réseaux ;
- Instruction des déclarations de travaux à proximité des réseaux (DT-DICT) ;
- Avis sur les documents d'urbanisme, les permis de construire, de lotir et les certificats d'urbanisme ;
- Réalisation des zonages et schémas directeurs ;
- Gestion des abonnés et facturation des consommations (hors délégations de service public).

Assainissement non collectif

- Conseil et accompagnement ;
- Contrôles des installations (périodiques, conception, exécution) ;
- Accompagnement aux demandes de subventions pour réhabilitation des installations.

Organisation

Au 31 décembre 2023, le service comptait **19,5 agents** et était organisé ainsi :


- Direction (1,5 agents)
- Service relations usagers (5 agents)
- Service exploitation (10 agents)
 - Responsable (1 agent)
 - Secteur Nord (1 agent)
 - Secteur Centre (2 agents)
 - Secteur Sud (3 agents)
 - Ouvrages (2 agents)
 - SPANC (1 agent)
- Service études et travaux (3 agents)

Du fait du transfert des compétences récent (1^{er} janvier 2023), **plusieurs modalités d'exécution du service eau potable ou assainissement collectif cohabitent** encore sur le territoire communautaire au 31 décembre 2023 :


- **Régie directe par la communauté de communes** : les agents de la communauté de communes exécutent directement le service sur les 2 principales communes du territoire (Belley et Culoz), ainsi que sur les communes de Lavours (assainissement) et Ambléon (eau potable) ;
- **Régie indirecte par les communes** : Pour les années 2023 et 2024, des conventions de gestion avec certaines communes ont été signées (les agents communaux exécutent le service pour le compte de la communauté de communes), permettant une prise en main progressive par la communauté de communes ;
- **Régie indirecte par un prestataire (entreprise)** : les différents contrats de prestation des communes ont été repris par la communauté de communes. Ils seront poursuivis jusqu'à leur terme initialement prévu (fin 2031 pour le dernier contrat). Un marché d'exploitation a également été mis en place pour 4 ans (2023-2026) avec 3 prestataires (3 secteurs géographiques), qui permet de faire exécuter une partie du service sur certaines communes ;
- **Délégation de service public** : les différents contrats de délégation de service public des communes ont également été repris par la communauté de communes. Ils seront poursuivis jusqu'à leur terme initialement prévu (fin 2029 pour le dernier contrat). Dans le cadre de ces contrats, la relation avec les usagers et la facturation est également assurée par l'entreprise délégataire, en plus de l'exploitation courante des installations et des réseaux.

Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques cartes qui précisent les modalités d'exécution du service commune par commune.

Carte n° 1 : Gestion de l'eau potable

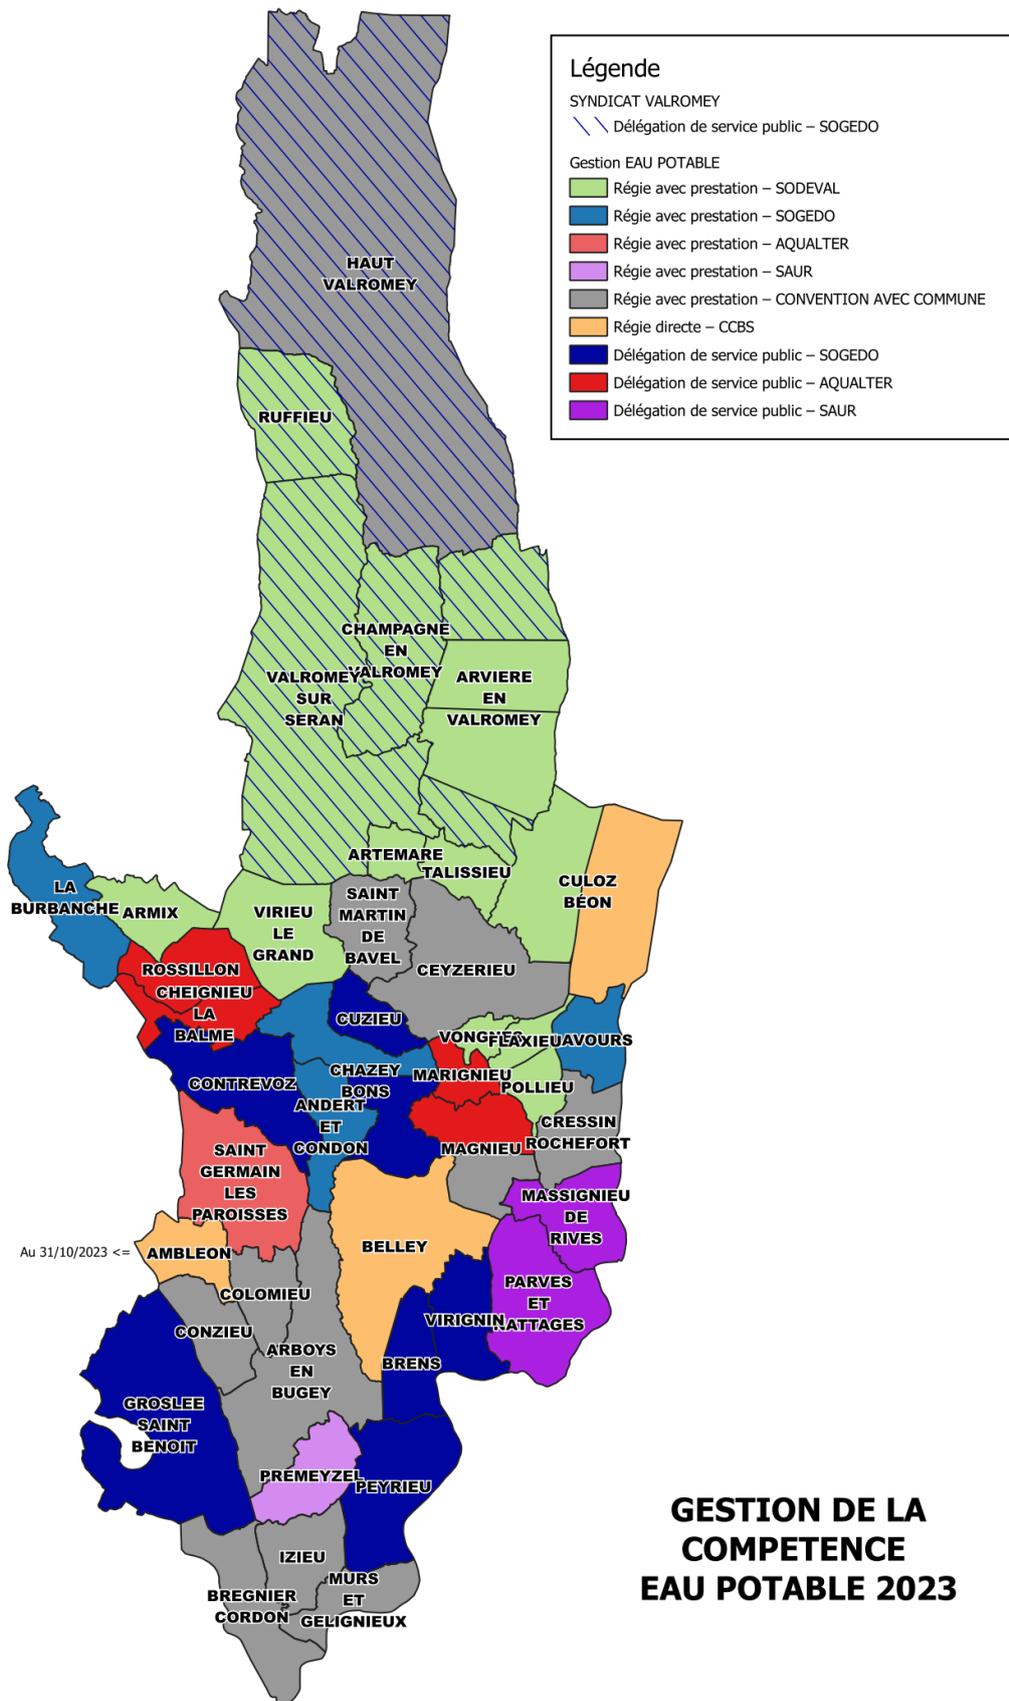

Carte n° 2 : Gestion de l'assainissement collectif

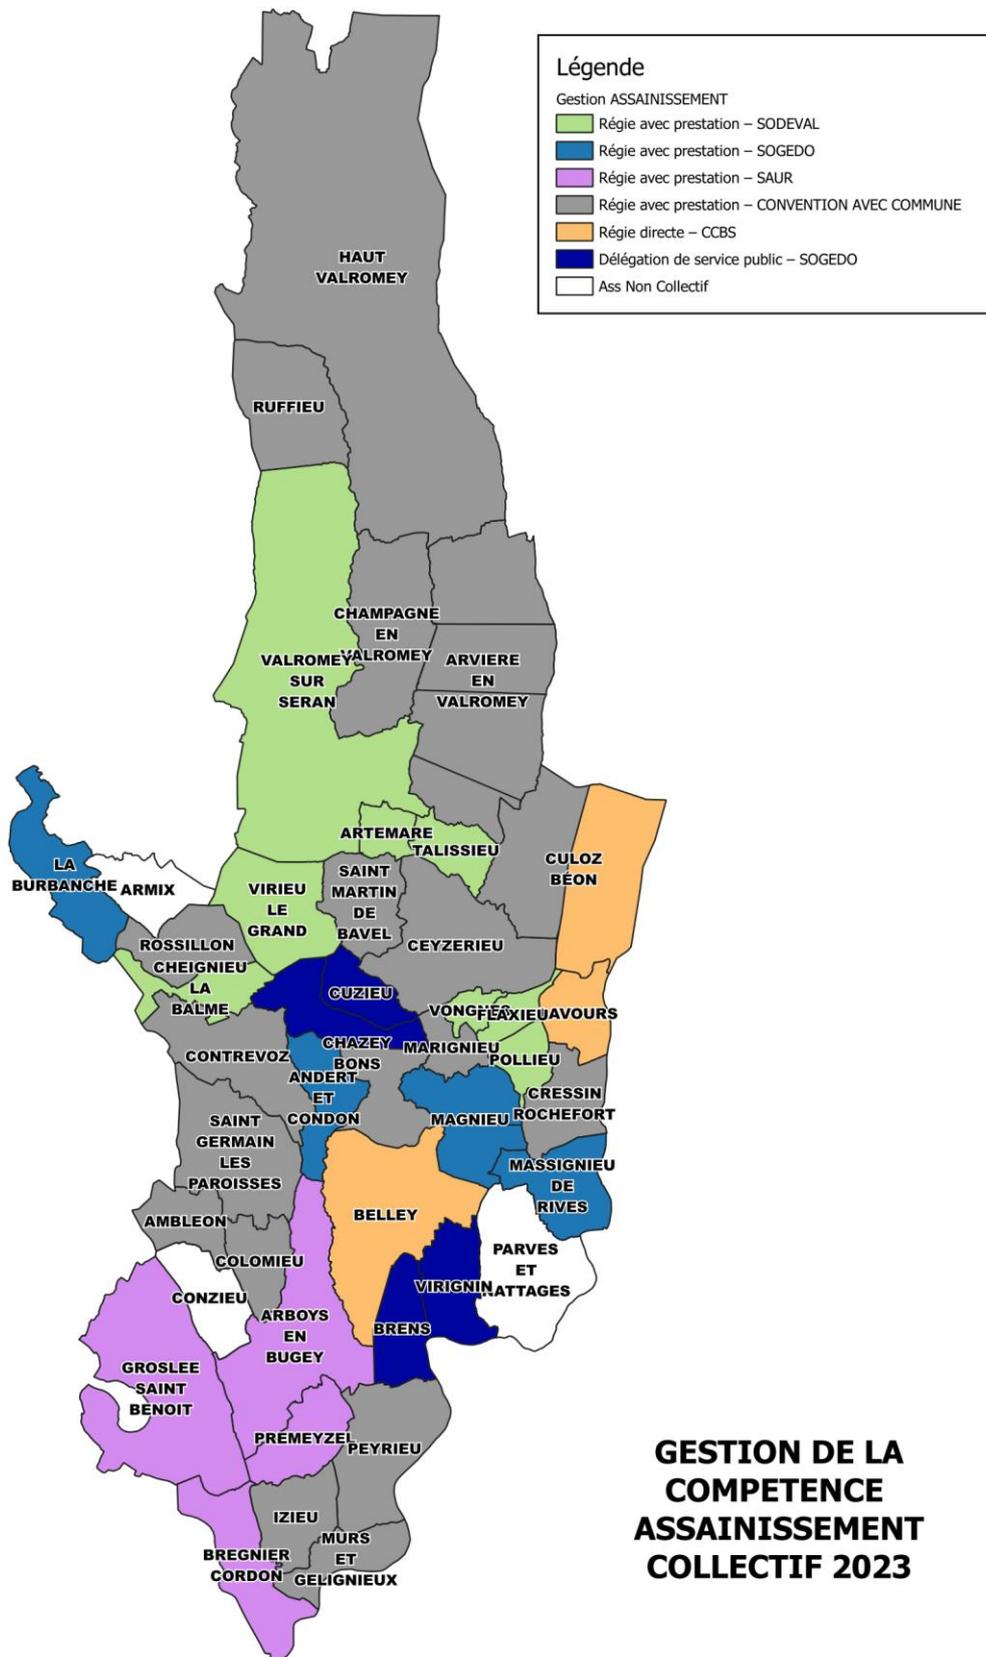

Temps forts de l'exercice 2023

Exploitation des réseaux et des installations

Pour cette première année, la régie a pu s'appuyer sur l'implication des agents transférés des régies de Belley et de Culoz, qui se sont vu renforcés de quelques recrues pour assumer pleinement la montée en charge du service (nouvelles communes en gestion directe, création d'une équipe « chantiers, ...).

Agents communaux et prestataires ont continué d'épauler la régie sur de nombreux secteurs au regard du patrimoine communautaire extrêmement conséquent. Au cours de l'année 2024, l'arrivée d'un agent en charge de la recherche de fuites traduira la priorité affichée du service d'améliorer les rendements des réseaux d'eau du territoire.

FOCUS : supervision et télésurveillance, outils incontournables d'une exploitation efficace

Pour surveiller le bon fonctionnement des ouvrages et améliorer la réactivité des services, les logiciels de supervision ont été optimisés et des dispositifs de télécommunication installés. De nombreux réseaux ou réservoirs sont déjà équipés et permettent d'envoyer régulièrement aux agents des alarmes de dysfonctionnement (débit trop élevé, niveau bas de réservoir, ...). Ils peuvent ainsi réagir vite et mieux, sans attendre les visites de contrôles sur les ouvrages. La régie des eaux va également généraliser le déploiement de compteurs en radio-relève, principalement sur les communes de Belley et de Culoz dans un premier temps.

Etudes et travaux

Pour cette première année d'exercice, les équipes de la régie des eaux se sont attachées à poursuivre les nombreux projets eau et assainissement engagés par les communes du territoire avant le transfert. Plus d'une quarantaine d'études et de chantiers ont été assumés en étroite collaboration avec les élus et les personnels techniques des communes concernées. Ce travail collaboratif a permis une continuité des travaux initiés par les communes, avec par exemple la fin de la réhabilitation du réservoir de Champeillon sur Belley ou de la STEP de Haut Valromey.

Les études de diagnostic des réseaux d'eau potable et assainissement engagées en 2020 ont été finalisées. Cet outil précieux permet dorénavant de hiérarchiser les travaux sur l'ensemble du territoire, sur des critères techniques et environnementaux.

L'année 2024 sera marquée par le lancement des premières opérations ciblées par ces schémas, en particulier des travaux de sécurisation de la ressource en eau sur les secteurs en déficit et très vulnérables lors de sécheresses, notamment par exemple sur la commune d'Arboys-en-Bugey qui s'est trouvée en situation critique ces deux derniers étés.

FOCUS : Sécurisation du puits de Brens, une ressource stratégique du territoire

Le puits de Brens alimentant les communes de Belley, Brens, Virignin, Magnieu, Marignieu, constitue la ressource principale en eau potable du territoire en terme de population desservie. Pour améliorer la connaissance sur la nappe qui l'alimente et fiabiliser la production d'eau potable de ce secteur, la CCBS lancera début d'année 2024 une étude de diagnostic et de sécurisation de cette ressource stratégique. Cette étude sera menée en partenariat avec l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et le département de l'Ain.

Relations aux usagers


Le service relations usagers et facturation (6 personnes) est la « porte d'entrée » de la régie des eaux. Toutes les demandes des usagers sont reçues par ce service et sont soit orientés vers le bon interlocuteur, soit directement traitées.

Les agents de ce service ont également la charge du traitement des informations liées à la relève des compteurs et la facturation de l'eau et de l'assainissement. Cette année, le chantier principal a été le rapatriement de toutes les données « abonnés » des communes vers la communauté de communes et l'envoi des premiers cycles de facturation communautaires. L'engagement est tenu puisqu'aujourd'hui, ce sont près de 16 000 abonnés qui sont intégrées dans notre logiciel de facturation et près de 22 000 factures qui ont été produites par le service. Maintenant, place au prochain chantier, la mise en place du paiement mensualisé des factures d'eau et d'assainissement.

Assainissement non collectif (ANC)

Le nombre de contrôles d'installations d'assainissement non collectif réalisé cette année a été particulièrement faible (138) comparé à l'exercice précédent (542). En effet, l'exercice 2023 a été grandement perturbé par l'arrêt prématuré du contrat avec le prestataire en charge des contrôles de bon fonctionnement sur le territoire, qui n'était plus en mesure d'effectuer la mission (défaut de personnel).

Un marché a été réouvert au cours de l'année, qui permettra le déploiement d'un nouveau prestataire de contrôle à partir de 2024 afin de reprendre le rythme souhaité de contrôles de bon fonctionnement (400 par an). Sur la période, le service a cependant continué à assurer en propre les contrôles de conception (40), les contrôles d'exécution (44) et les contrôles pour vente (54).

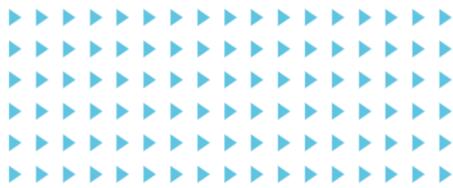

2.

EAU POTABLE

1. Caractérisation technique

1.1 Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau

- communal
 intercommunal

Compétences liées au service

| | | Oui | Non |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Production | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protection de l'ouvrage de prélèvement | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Traitement | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Transfert | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Stockage | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Distribution | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Existence d'une CCSPL

- Oui
 Non

Existence d'un schéma de distribution (au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT)

- Oui, date d'approbation* : non approuvé (prévu en 2024).
 Non

Existence d'un règlement de service

- Oui, les règlements de service antérieurs à 2023 ont été prolongés.
 Non

Existence d'un schéma directeur

- Oui, date d'approbation* : non approuvé (prévu en 2024).
 Non

* Approbation en assemblée délibérante

* Approbation en assemblée délibérante

1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en :

Délégation de service public (DSP) pour les communes suivantes :

ARVIERE-EN-VALROMEY (compétence production uniquement par l'intermédiaire du SYNDICAT DU VALROMEY sur les ex-communes de BRENAZ et CHAVORNAY)
CHAMPAGNE EN VALROMEY (compétence production uniquement par l'intermédiaire du SYNDICAT DU VALROMEY)
CHAZEY-BONS (sauf ex-commune de PUGIEU)
CHEIGNIEU LA BALME
CONTREVOZ
CUZIEU
GROSLEE-SAINT-BENOIT
HAUT-VALROMEY (compétence production uniquement par l'intermédiaire du SYNDICAT DU VALROMEY)
MAGNIEU (compétence production uniquement ex-commune de SAINT CHAMP CHATONOD)
MARIGNIEU
MASSIGNIEU DE RIVES
PARVES ET NATTAGES
PEYRIEU
ROSSILLON
RUFFIEU (compétence production uniquement par l'intermédiaire du SYNDICAT DU VALROMEY)
VALROMEY-SUR-SERAN (production uniquement par l'intermédiaire du SYNDICAT DU VALROMEY)

Régie à simple autonomie financière pour les communes suivantes :

TOUTES LES AUTRES COMMUNES DU TERRITOIRE

1.3 Estimation de la population desservie (D101.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne - y compris les résidents saisonniers - domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'eau potable dessert :

34 106 habitants au 31/12/2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

1.4 Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'eau potable dessert :

20 442 abonnés au 31/12/2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

Tableau page suivante : Répartition des abonnés au service eau potable commune par commune

| Commune | Modalité d'exécution du service | Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2023 | Nombre d'abonnés Non domestiques au 31/12/2023 | Nombre total d'abonnés au 31/12/2023 |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Ambléon | DSP | 73 | 0 | 74 |
| Andert-et-Condon | REGIE | 204 | 0 | 204 |
| Arboys en Bugey | REGIE | 445 | 0 | 445 |
| Armix | REGIE | 32 | 1 | 33 |
| Artemare | REGIE | 720 | 0 | 720 |
| Arvière-en-Valromey | REGIE | 493 | 11 | 504 |
| Belley | REGIE | 5633 | 22 | 5655 |
| Brens | DSP | 543 | - | 543 |
| Brégnier-Cordon | REGIE | 466 | 0 | 466 |
| Ceyzérieu | REGIE | 694 | 54 | 748 |
| Champagne-en-Valromey | REGIE | 461 | 15 | 476 |
| Chazey-Bons | REGIE | 557 | 0 | 557 |
| Chazey-Bons (Pugieu) | REGIE | 97 | 0 | 97 |
| Cheignieu-la-Balme | DSP | 109 | 5 | 115 |
| Colomieu | REGIE | 104 | 0 | 104 |
| Contrevoz | DSP | 325 | - | 325 |
| Conzieu | REGIE | 102 | 0 | 102 |
| Cressin-Rochefort | REGIE | 250 | 0 | 250 |
| Culoz-Béon (Culoz) | REGIE | 1251 | 12 | 1263 |
| Culoz-Béon (Béon) | REGIE | 273 | 0 | 273 |
| Cuzieu | DSP | 233 | 0 | 233 |
| Flaxieu | REGIE | 56 | 0 | 56 |
| Groslée-Saint-Benoit | DSP | 741 | - | 741 |
| Haut Valromey | REGIE | 533 | 26 | 559 |
| Izieu | REGIE | 136 | 0 | 136 |
| La Burbanche | REGIE | 92 | 0 | 92 |
| Lavours | REGIE | 107 | 0 | 107 |
| Magnieu | REGIE | 283 | 1 | 284 |
| Magnieu Saint Champ-Chatonod | DSP | 104 | - | 104 |
| Marignieu | DSP | 96 | 8 | 105 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|------------|---------------|
| Massignieu-de-Rives | DSP | 382 | - | 382 |
| Murs-et-Gélignieux | REGIE | 157 | 0 | 157 |
| Parves et Nattages | DSP | 517 | - | 517 |
| Peyrieu | DSP | 491 | - | 491 |
| Pollieu | REGIE | 119 | 0 | 119 |
| Prémeyzel | REGIE | 87 | 0 | 87 |
| Rossillon | DSP | 131 | 5 | 136 |
| Ruffieu | REGIE | 121 | 0 | 121 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | REGIE | 258 | 0 | 258 |
| Saint-Martin-de-Bavel | REGIE | 248 | 0 | 248 |
| Talissieu | REGIE | 277 | 0 | 277 |
| Valromey-sur-Séran | REGIE | 1000 | 15 | 1015 |
| Virieu-le-Grand | REGIE | 645 | 0 | 645 |
| Virignin | DSP | 553 | - | 553 |
| Vongnes | REGIE | 58 | 7 | 65 |
| Total | — | 20 260 | 182 | 20 442 |

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) sur le territoire est de :

27,7 abonnés/km au 31/12/2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de :

1,67 habitants/abonné au 31/12/2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de :

97,61 m3/abonné au 31/12/2023. (pas de donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

1.5 Linéaire de réseau de desserte (hors branchements)

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de **739 kilomètres** au 31/12/2023 (pas de donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

1.6 Les volumes produits (V1)

Les ressources en eau potable mobilisées sur le territoire sont les suivantes :

| Ressource | Commune desservie | Volume produit (V1) durant l'exercice 2023 en m ³ | Indice de protection de la ressource exercice 2023 |
|-------------------------------|--|--|--|
| Source d'Egieu (DSP) | ROSSILLON | 903 | 60 |
| Puits de Rossillon (DSP) | ROSSILLON CHEIGNIEU | 31133 | 60 |
| Source de Nivollet (DSP) | ROSSILLON | 88 | 60 |
| Source d'Ambléon (DSP) | AMBLEON | 17205 | 80 |
| Source de Balay et Armaille | ARBOYS EN BUGEY | 20211 | 60 |
| Source de la Fontaine d'Huile | ARBOYS EN BUGEY | 6992 | 60 |
| Puits de Belley | BELLEY BRENS VIRIGNIN MARIGNIEU MAGNIEU (Billieu) | 1147690 | 60 |
| Source de la Tovasse | PEYRIEU | 70 350 | 80 |
| Source d'Armix | ARMIX | 2780 | 60 |
| Source du Bac Salé | TALISSIEU | 16950 | 30 |
| Puits de Chazey-Bons (DSP) | CHAZEY-BONS | 145336 | 65 |
| Puits de Talissieu Béon | TALISSIEU BEON | 18048 | 30 |
| Source de Volassin | FLAXIEU | 16147 | 50 |
| Puits de Colomieu | COLOMIEU | 12870 | 60 |
| Puits de Premeyzel | PREMEYZEL ARBOYS EN BUGEY ST BOIS IZIEU GROSLEE SAINT BENOIT (partiel) BREGNIER-CORDON | 357417 | 60 |
| Source de Bourbouillon (DSP) | CONTREVOZ | 30159 | 60 |
| Source du Zinc | BEON | 22974 | 55 |
| Source de Parves Amont | MAGNIEU (Musin Magnieu) | 7300 | 60 |
| Source de Parves aval | MAGNIEU (Musin Magnieu) | 3450 | 60 |
| Source du Gland | CONZIEU | 15883 | 50 |

| | | | |
|---|--|--------|----|
| Source de la Rivoire et de l'Arvière | ARVIERE EN VALROMEY (Lochieu) | 42545 | 60 |
| Source des Esserts | ARVIERE EN VALROMEY (Grange d'en haut) | NR | 60 |
| Source de Cazet, Source de Varapier n°1 Gauche, Source de Montclair, Source de Gollet n°1 Haute, Source de Varapier n°2 Droite, Source de Fivolle | ARVIERE EN VALROMEY (Virieu-le-Petit Lochieu) | 38475 | 60 |
| Puits de Cressin (DSP) | CRESSIN-ROCHEFORT LAVOURS VONGNES MASSIGNIEU PARVES NATTAGES | 187161 | 80 |
| Source de la Touvière (St-Germain) | ST GERMAIN DES PAROISSES | 7452 | 34 |
| Source Cocon | ST GERMAIN DES PAROISSES | 12699 | 34 |
| Source de Sillieu | ST GERMAIN DES PAROISSES | 1601 | 34 |
| Source de la Touvière | VIRIEU LE GRAND | 30521 | 60 |
| Source de la Colonie | VIRIEU LE GRAND | 3899 | 60 |
| Source de l'Arène | VIRIEU LE GRAND | 78496 | 60 |
| Puits de la patte d'oie | CULOZ | 252630 | 60 |
| Sources de Vieu | SAINT MARTIN DE BAVEL | 50231 | 60 |
| Source de Fontaine Julien | LA BURBANCHE | 1942 | 60 |
| Source de la Fontaine | LA BURBANCHE | 470 | 60 |
| Source de Tare | LA BURBANCHE | 646 | 60 |
| Source des Hopitaux | LA BURBANCHE | 1112 | 60 |
| Puits de Pugieu | CHAZEY-BONS CONTREVOZ (partiel) ANDERT-CONDON | 143598 | 0 |
| Puits de Sous-Roche | CEYZERIEU | 89075 | 60 |
| Source de Bergon | CHAMPAGNE ARVIERE EN VALROMEY (Chavornay) VALROMEY SUR SERAN | 114220 | 65 |
| Source de Bette | VALROMEY SUR SERAN (Belmont- | 23090 | 65 |

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|
| | Luthezieu) | | |
| Source de Chemillieu Sothonod | CHAMPAGNE EN VALROMEY (Chemillieu) | 40285 | 65 |
| Source d'Arandon (DSP) | GROSLEE SAINT BENOIT | 3826 | 0 |
| Source de Bittimont (DSP) | GROSLEE SAINT BENOIT | 5452 | 0 |
| Source de Sous la Roche (DSP) | GROSLEE SAINT BENOIT | 9758 | 80 |
| Source de Glandieu (Pierre à Feu) (DSP) | GROSLEE SAINT BENOIT | 16309 | 80 |
| MURS - Source de Fay | MURS ET GELINIEUX | 0 | 0 |
| MURS - Puits de Trémurs | MURS ET GELINIEUX | 35957 | 60 |
| Total du volume produit (V1) | | 3 135 336 | 59,48 |

Les volumes prélevés représentent :

3 135 336 m³ pour l'exercice 2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

1.7 Les volumes importés (V2)

Le service achète des eaux traitées :

| Fournisseur | Commune desservie | Volume acheté (V2) durant l'exercice 2023 en m ³ |
|---|--|---|
| Syndicat VALROMEY - Puits de Cerveyrieu | RUFFIEU VALROMEY-SUR-SERAN (Lompnieu Sutrieu) HAUT VALROMEY ARVIERE-EN-VALROMEY (Brenaz) | 266 419 |
| Syndicat VALROMEY - Puits de Cerveyrieu (2) | ARTEMARE | 111 041 |
| SIE des Abrets | GROSLEE-SAINT-BENOIT | 2 504 |
| Total | | 379 964 |

Les volumes achetés représentent :

379 964 m³ pour l'exercice 2023 (pas de donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

1.8 les volumes exportés (V3)

Le service vend des eaux traitées :

| Fournisseur | Va acheté durant l'exercice 2022 en m ³ | Volume vendu (V3) durant l'exercice 2023 en m ³ |
|----------------|--|--|
| SIE des Abrets | GROSLEE-SAINT-BENOIT | 842 |
| Total | - | 842 |

Les volumes exportés représentent :

842 m³ pour l'exercice 2023 (pas de donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

1.9 Les volumes vendus aux abonnés (V7)

Le service a vendu aux abonnés :

| Acheteurs | Volumes vendus durant l'exercice 2023 en m ³ |
|--|---|
| Abonnés domestiques ⁽¹⁾ | 1 880 625 |
| Abonnés non domestiques | 114 763 |
| Total vendu aux abonnés (V₇) | 1 995 388 |

- (1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Les volumes vendus représentent :

1 995 388 m³ aux abonnés du service pour l'exercice 2023 (pas de donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

Tableau page suivante : Répartition des volumes vendus commune par commune

| Commune | Volumes vendus (V7) durant l'exercice 2023 en m ³ |
|---------------------------------------|--|
| Ambléon | 8165 |
| Andert-et-Condon | 20713 |
| Arboys en Bugey - Arbignieu | 25083 |
| Arboys en Bugey - St Bois | 6270 |
| Armix | 1638 |
| Artemare | 44916 |
| Arvière-en-Valromey - Brenaz | 4448 |
| Arvière-en-Valromey - Chavornay | 12679 |
| Arvière-en-Valromey - Lochieu | 35108 |
| Arvière-en-Valromey - Virieu le Petit | |
| Belley | 648403 |
| Beon | 15436 |
| Brens | 71793 |
| Brégnier-Cordon | 29141 |
| Ceyzérieu | 37690 |
| Champagne-en-Valromey | 63247 |
| Chazey-Bons - Pugieu | 3822 |
| Chazey-Bons - Bourg | 45664 |
| Cheignieu-la-Balme | 7089 |
| Colomieu | 6720 |
| Contrevoz | 23413 |
| Conzieu | 6376 |
| Cressin-Rochefort | 22643 |
| Culoz | 169126 |
| Cuzieu | 17420 |
| Flaxieu | 3988 |
| Groslée-Saint-Benoit | 62479 |
| Haut Valromey | 87031 |
| Izieu | 11652 |
| La Burbanche | 4220 |
| Lavours | 5817 |
| Magnieu - Magnieu | 24448 |

| | |
|---|------------------|
| Magnieu - Saint Champ Chatonod | 10158 |
| Marignieu | 8401 |
| Massignieu-de-Rives Parves et Nattages | 90211 |
| Murs-et-Gélignieux | 25859 |
| Peyrieu | 46198 |
| Polliou | 6431 |
| Prémeyzel | 22982 |
| Rossillon | 6399 |
| Ruffieu | 11534 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 19848 |
| Saint-Martin-de-Bavel | 20667 |
| Talissieu | 23748 |
| Valromey-sur-Séran - Belmont Luthezieu | 25827 |
| Valromey-sur-Séran - Lompnieu | 12662 |
| Valromey-sur-Séran - Sutrieu | 14838 |
| Valromey-sur-Séran - Vieu | 19532 |
| Virieu-le-Grand | 43576 |
| Virignin | 63053 |
| Vongnes | 3741 |
| Total | 1 995 388 |

1.10 Les volumes autorisés non comptabilisés (V8 et V9)

Le service a utilisé :

| Acheteurs | Volumes autorisés non comptabilisés durant l'exercice 2023 en m ³ |
|--|--|
| Volume consommation sans comptage (V8) | 114 506 |
| Volume de service (V9) | 215 596 |
| Total autres volumes | 330 102 |

Les volumes non comptabilisés représentent :

330 102 m³ pour l'exercice 2023 (pas de donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

Tableau page suivante : Répartition des volumes non comptabilisés par unité de distribution

| Unité de Distribution | Volume consommation sans comptage (V8) durant l'exercice 2023 en m ³ | Volume de service (V9) durant l'exercice 2023 en m ³ | Volumes non comptabilisés durant l'exercice 2023 en m ³ |
|--|---|---|--|
| AMBLEON | 270 | 4760 | 5030 |
| ANDERT CONDON / PUGIEU | 1717 | 2944 | 4662 |
| ARBOYS EN BUGEY / ARBIGNIEU / THOYS | 1317 | 2257 | 3574 |
| ARBOYS EN BUGEY SAINT-BOIS / PREMEYZEL / IZIEU / BREGNIER CORDON | 4903 | 8405 | 13309 |
| ARMIX | 115 | 197 | 311 |
| ARTEMARE | 3144 | 5390 | 8534 |
| ARVIERE EN VALROMEY / VIRIEU LE PETIT / LOCHIEU | 2458 | 4213 | 6671 |
| ARVIRE EN VALROMEY BRENAZ | 311 | 534 | 845 |
| CHAMPAGNE / BELMONT LUTHEZIEU VIEU / CHAVORNAY | 8490 | 14554 | 23044 |
| BELLEY | 45388 | 77808 | 123197 |
| BRENS | 680 | 370 | 1050 |
| CEYZERIEU | 2638 | 4523 | 7161 |
| CHAZEY BONS / CUZIEU | 440 | 2070 | 2510 |
| CHEIGNIEU LA BALME / ROSSILLON | 520 | 1000 | 1520 |
| COLOMIEU | 470 | 806 | 1277 |
| CONTREVOZ / PREVEYZIEU | 570 | 2170 | 2740 |
| CONZIEU BOURG | 446 | 765 | 1211 |
| CRESSIN-ROCHEFORT / LAVOURS / VONGNES | 2254 | 3864 | 6118 |
| BEON | 1081 | 1852 | 2933 |
| CULOZ | 11839 | 20295 | 32134 |
| CHAZEY BONS | 1040 | 10660 | 11700 |
| FLAXIEU / POLLIEU | 729 | 1250 | 1980 |
| GROSLEE SAINT BENOIT | 390 | 3890 | 4280 |
| HAUT VALROMEY | 6092 | 10444 | 16536 |
| LA BURBANCHE | 295 | 506 | 802 |
| MAGNIEU BILLIEU | 1711 | 2934 | 4645 |
| MAGNIEU SAINT CHAMP / CHATONOD | 120 | 350 | 470 |
| MARIGNIEU | 120 | 350 | 470 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| MASSIGNIEU NATTAGES PARVES | 1655 | 4805 | 6460 |
| MURS ET GELINIEUX | 1810 | 3103 | 4913 |
| PEYRIEU | 440 | 510 | 950 |
| RUFFIEU | 807 | 1384 | 2191 |
| SAINT GERMAIN LES PAROISSES | 1389 | 2382 | 3771 |
| SAINT-MARTIN DE BAVEL | 1447 | 2480 | 3927 |
| TALISSIEU | 1662 | 2850 | 4512 |
| VALROMEY SUR SERAN LOMPNIU | 886 | 1519 | 2406 |
| VALROMEY SUR SERAN SUTRIEU | 1039 | 1781 | 2819 |
| VIRIEU LE GRAND | 3050 | 5229 | 8279 |
| VIRIGNIN | 770 | 390 | 1160 |
| TOTAL | 114 506 | 215 596 | 330 102 |

1.11 Volume consommé autorisé (V6)


Le service a utilisé :

| | Total vendu aux abonnés (V7) | Volume consommation sans comptage (V8) | Volume de service (V9) | Exercice 2023 en m3/an |
|--------------------------------------|------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Volume consommé autorisé (V6) | 1 995 388 | 114 506 | 215 596 | 2 325 490 |

Les volumes consommés autorisés représentent :

2 325 490 m3 pour l'exercice 2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

1.12 Bilan des volumes mis en œuvre

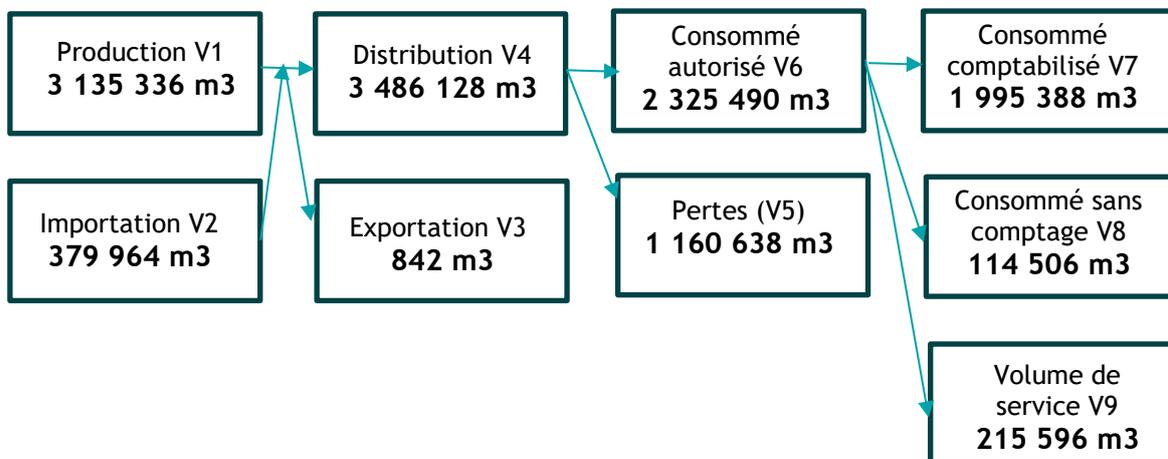

2. Tarification de l'eau et recettes

2.1 Modalités de tarification

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs spécifiques applicables aux 01/01/2023 et 01/01/2024 sont les suivants :

Frais d'accès au service

0 € au 01/01/2023

0 € au 01/01/2024

Pose d'un compteur

42 € au 01/01/2023

42 € au 01/01/2024

Frais de fermeture de contrat

27,50 € au 01/01/2023

27,50 € au 01/01/2023

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du **15/12/2022** effective à compter du **01/01/2023** fixant les tarifs du service d'eau potable
- Délibération du **15/12/2022** effective à compter du **01/01/2023** fixant les tarifs des prestations annexes des services d'eau et d'assainissement
- Délibération du **26/01/2023** effective à compter du **01/01/2023** fixant les tarifs du service d'eau potable pour les communes d'ANDERT-CONDON et de CHAZEY-BONS - Pugieu
- Délibération du **14/12/2023** effective à compter du **01/01/2024** fixant les tarifs du service d'eau potable
- Délibération du **14/12/2023** effective à compter du **01/01/2024** fixant les tarifs des prestations annexes des services d'eau et d'assainissement

Tableau page suivante : tarifs délibérés de l'eau potable 2023 - 2024

| Tarifs 2024 | | | | | Rappel des tarifs 2023 | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Communes | Hameau | Tranche ou catégorie abonné | Prix m3 Eau | Part Fixe Eau | Evo. avec 2023 (pour 100 m3) | Tranche ou catégorie abonné | Prix m3 Eau | Part Fixe Eau |
| AMBLEON | | | 1,917 € | 126,630 € | -0,93% | | 1,947 € | 126,630 € |
| ANDERT CONDON | | | 1,316 € | 61,520 € | 2,12% | | 1,276 € | 61,520 € |
| ARBOYS EN BUGEY | | | 1,140 € | 25,000 € | 2,96% | | 1,100 € | 25,000 € |
| ARMIX | | Abonné | 1,177 € | 33,175 € | 2,72% | Abonné | 1,137 € | 33,175 € |
| | | Agriculteur | 0,584 € | | 2,72% | Agriculteur | 0,569 € | |
| ARTEMARE | | | 1,160 € | 31,200 € | 2,79% | | 1,120 € | 31,200 € |
| ARVIERE EN VALROMEY | BRENAZ | T1 de 1 à 100 | 0,704 € | 41,706 € | 3,70% | T1 de 1 à 100 | 0,664 € | 41,706 € |
| | | T2 de 101 à 200 | 0,656 € | | 6,49% | T2 de 101 à 200 | 0,616 € | |
| | | T3 > à 200 | 0,609 € | | 7,03% | T3 > à 200 | 0,569 € | |
| | CHAVORNAY | T1 de 1 à 199 | 1,100 € | 85,000 € | 2,09% | T1 de 1 à 199 | 1,060 € | 85,000 € |
| | | T2 de 200 à 499 | 0,940 € | | 4,44% | T2 de 200 à 499 | 0,900 € | |
| | | T3 de 500 à 999 | 0,840 € | | 5,00% | T3 de 500 à 999 | 0,800 € | |
| | | T4 > à 1000 | 0,640 € | | 6,67% | T4 > à 1000 | 0,600 € | |
| | LOCHIEU | T1 de 1 à 199 | 0,988 € | 65,403 € | 2,50% | T1 de 1 à 199 | 0,948 € | 65,403 € |
| | | T2 de 200 à 499 | 0,893 € | | 4,69% | T2 de 200 à 499 | 0,853 € | |
| | | T3 de 500 à 999 | 0,798 € | | 5,28% | T3 de 500 à 999 | 0,758 € | |
| | | T4 > à 1000 | 0,609 € | | 7,03% | T4 > à 1000 | 0,569 € | |
| | VIRIEU LE PETIT | | 0,704 € | 41,706 € | 3,70% | | 0,664 € | 41,706 € |
| | | 0,817 € | 39,960 € | 3,40% | | 0,777 € | 39,960 € | |
| BELLEY | Guilloteau | | | 12 979,908 € | 0,00% | Guilloteau | | 12 979,908 € |
| | T1 de 1 à 30 000 | 0,056 € | | | 3,40% | T1 de 1 à 30 000 | 0,054 € | |
| | T2 > à 30 000 | 0,501 € | | | 3,40% | T2 > à 30 000 | 0,485 € | |
| BEON | | 1,020 € | 38,000 € | 2,94% | | 0,980 € | 38,000 € | |
| | Professionnel | 0,824 € | | 2,94% | Professionnel | 0,800 € | | |
| BREGNIER CORDON | | T1 de 1 à 750 | 0,798 € | 53,081 € | 3,10% | T1 de 1 à 750 | 0,758 € | 53,081 € |
| | | T2 > à 750 | 0,277 € | | 16,88% | T2 > à 750 | 0,237 € | |
| BRENS | | | 0,792 € | 59,720 € | 2,96% | | 0,752 € | 59,720 € |
| CEZZERIEU | | | 0,912 € | 20,474 € | 3,71% | | 0,872 € | 20,474 € |
| CHAMPAGNE EN VALROMEY | | T1 de 1 à 199 | 1,100 € | 85,000 € | 2,09% | T1 de 1 à 199 | 1,060 € | 85,000 € |
| | | T2 de 200 à 499 | 0,940 € | | 4,44% | T2 de 200 à 499 | 0,900 € | |
| | | T3 de 500 à 999 | 0,840 € | | 5,00% | T3 de 500 à 999 | 0,800 € | |
| | | T4 > à 1000 | 0,640 € | | 6,67% | T4 > à 1000 | 0,600 € | |
| CHAZEY BONS | DSP | CHAZEY BONS | 0,940 € | | 4,44% | | 0,900 € | |
| | | PUGIEU | 1,316 € | 61,520 € | 2,12% | | 1,276 € | 61,520 € |
| CHEIGNIEU LA BALME | DSP | | 0,332 € | 22,500 € | -12,56% | | 0,412 € | 22,500 € |
| COLOMIEU | | T1 de 1 à 700 | 0,840 € | 40,000 € | 3,33% | T1 de 1 à 700 | 0,800 € | 40,000 € |
| | | T2 > à 700 | 0,540 € | | 8,00% | T2 > à 700 | 0,500 € | |
| CONTREVOZ | DSP | | 0,516 € | 12,000 € | -3,20% | | 0,537 € | 12,000 € |
| CONZIEU | | | 0,990 € | 50,000 € | 2,76% | | 0,950 € | 50,000 € |
| CRESSIN ROCHEFORT | | | 1,130 € | 18,957 € | 3,13% | | 1,090 € | 18,957 € |
| CULOZ | | | 1,160 € | 68,900 € | 2,21% | | 1,120 € | 68,900 € |
| CUZIEU | DSP | | 0,440 € | 17,000 € | 7,02% | | 0,400 € | 17,000 € |
| FLAXIEU | | | 1,500 € | 46,450 € | 2,08% | | 1,460 € | 46,450 € |
| GROSLEE SAINT BENOIT | DSP | | 0,590 € | | -1,67% | | 0,600 € | |
| HAUT VALROMEY | | | 1,672 € | 134,000 € | -0,26% | | 1,680 € | 134,000 € |
| | | Agriculteur | 1,596 € | | -0,26% | Agriculteur | 1,600 € | |
| | | Gesler | 1,396 € | | -0,26% | Gesler | 1,400 € | |
| IZIEU | | | 0,700 € | 60,000 € | 3,17% | | 0,660 € | 60,000 € |
| LA BURBANCHE | | | 1,177 € | 51,185 € | 2,43% | | 1,137 € | 51,185 € |
| LAVOURS | | | 1,557 € | 18,957 € | 2,34% | | 1,517 € | 18,957 € |
| MAGNIEU | | MAGNIEU | 1,140 € | 21,000 € | 3,05% | | 1,100 € | 21,000 € |
| | DSP | SAINT CHAMP | 0,353 € | 3,820 € | -21,00% | | 0,457 € | 3,820 € |
| MARIGNIEU | DSP | | 0,460 € | 21,340 € | -11,79% | | 0,550 € | 21,340 € |
| MASSIGNIEU | DSP | | 0,735 € | 30,480 € | -5,80% | | 0,799 € | 30,480 € |
| MURS ET GELIGNIEUX | | | 1,090 € | 30,000 € | 2,96% | | 1,050 € | 30,000 € |
| PARVES ET NATTAGES | DSP | | 0,735 € | 30,480 € | -5,80% | | 0,799 € | 30,480 € |
| PEYRIEU | DSP | | 1,061 € | 8,000 € | -3,31% | | 1,100 € | 8,000 € |
| POLLIEU | | | 1,370 € | 55,500 € | 2,12% | | 1,330 € | 55,500 € |
| PREMEYZEL | | | 1,177 € | 5,877 € | 3,35% | | 1,137 € | 5,877 € |
| | | Usage Prof >730 | 0,930 € | | 3,35% | Usage Prof >730 | 0,900 € | |
| ROSSILLON | DSP | | 0,332 € | 22,500 € | -12,56% | | 0,412 € | 22,500 € |
| RUFFIEU | | T1 de 1 à 300 | 1,140 € | 65,000 € | 2,29% | T1 de 1 à 300 | 1,100 € | 65,000 € |
| | | T2 > à 300 | 0,690 € | | 6,15% | T2 > à 300 | 0,650 € | |
| SAINT GERMAIN LES PAROISSES | | | 1,828 € | 83,430 € | -0,82% | | 1,850 € | 83,430 € |
| SAINT MARTIN DE BAVEL | | | 1,740 € | 38,863 € | -0,65% | | 1,754 € | 38,863 € |
| TALISSIEU | | T1 de 1 à 300 | 0,988 € | 33,175 € | 3,13% | T1 de 1 à 300 | 0,948 € | 33,175 € |
| | | T2 > à 300 | 0,798 € | | 5,28% | T2 > à 300 | 0,758 € | |
| VALROMEY SUR SERAN | BELMONT LUTHEZIEU | T1 de 1 à 199 | 1,100 € | 85,000 € | 2,09% | T1 de 1 à 199 | 1,060 € | 85,000 € |
| | | T2 de 0,9 à 499 | 0,940 € | | 4,44% | T2 de 0,9 à 499 | 0,900 € | |
| | | T3 de 500 à 999 | 0,840 € | | 5,00% | T3 de 500 à 999 | 0,800 € | |
| | | T4 > à 999 | 0,640 € | | 6,67% | T4 > à 999 | 0,600 € | |
| | LOMPNIEU | | 1,140 € | 85,000 € | 2,05% | | 1,100 € | 85,000 € |
| | SUTRIEU | T1 de 0 à 100 | 0,890 € | 65,000 € | 2,67% | T1 de 0 à 100 | 0,850 € | 65,000 € |
| | | T2 de 101 à 400 | 0,740 € | | 5,71% | T2 de 101 à 400 | 0,700 € | |
| | | T3 > à 400 | 0,640 € | | 6,67% | T3 > à 400 | 0,600 € | |
| | VIEU | T1 de 1 à 199 | 1,100 € | 85,000 € | 2,09% | T1 de 1 à 199 | 1,060 € | 85,000 € |
| | | T2 de 200 à 499 | 0,940 € | | 4,44% | T2 de 200 à 499 | 0,900 € | |
| | | T3 de 500 à 999 | 0,840 € | | 5,00% | T3 de 500 à 999 | 0,800 € | |
| | | T4 > à 999 | 0,640 € | | 6,67% | T4 > à 999 | 0,600 € | |
| VIRIEU LE GRAND | T1 de 1 à 10 000 | 0,988 € | 28,436 € | 3,25% | T1 de 1 à 10 000 | 0,948 € | 28,436 € | |
| | T2 de 10 001 à 19 999 | 0,893 € | | 4,69% | T2 de 10 001 à 19 999 | 0,853 € | | |
| | T3 > à 19 999 | 0,798 € | | 5,28% | T3 > à 19 999 | 0,758 € | | |
| VIRIGNIN | | | 1,636 € | 79,270 € | -0,16% | | 1,640 € | 79,270 € |
| VONGNES | | | 0,960 € | 37,000 € | 3,10% | | 0,920 € | 37,000 € |

2.2 Facture d'eau type (D102.0)

Compte-tenu de la multitude de tarifs encore appliqués sur le territoire, le tarif pratiqué au plus grand nombre d'usager (Belley) est utilisé pour établir la facture d'eau type.

Les tarifs applicables au 01/01/2023 et au 01/01/2024 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sur la commune de BELLEY sont :

| Facture type | Au 01/01/2023 en € | Au 01/01/2024 en € | Variation en % |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Part de la collectivité | | | |
| Part fixe annuelle | 39,96 | 39,96 | 0 % |
| Part proportionnelle | 93,24 | 98,04 | 5,15 % |
| Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité | 133,20 | 138,00 | 3,60 % |
| Part du délégataire (en cas de délégation de service public) | | | |
| Part fixe annuelle | — | — | —% |
| Part proportionnelle | — | — | —% |
| Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant au délégataire | — | — | —% |
| Taxes et redevances | | | |
| Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau) | 5,59 | 5,59 | 0 % |
| Redevance de pollution domestique (Agence de l'Eau) | 33,60 | 34,80 | 3,57 % |
| VNF Prélèvement : | — | — | —% |
| Autre : | — | — | —% |
| TVA | 9,48 | 9,81 | 3,48 % |
| Montant des taxes et redevances pour 120 m ³ | 48,67 | 50,20 | 3,14 % |
| Total | 181,87 | 188,20 | 3,48 % |
| Prix TTC au m³ | 1,51 | 1,56 | 3,31 % |

2.3 Tarification de l'eau au m³

Les tarifs au m³ (abonnement et consommation compris) applicables au 01/01/2023 et au 01/01/2024 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont les suivants :

| Commune | Abonnés | Prix au 01/01/2023 en € TTC /m ³ | Prix au 01/01/2024 en € TTC /m ³ |
|---------------------------------------|---------|---|---|
| Ambléon | 74 | 3,51 | 3,48 |
| Andert-et-Condon | 204 | 2,23 | 2,27 |
| Arboys en Bugey | 445 | 1,72 | 1,76 |
| Armix | 33 | 1,83 | 1,87 |
| Artemare | 720 | 1,80 | 1,84 |
| Arvière-en-Valromey - Brenaz | 75 | 1,40 | 1,44 |
| Arvière-en-Valromey - Chavornay | 179 | 2,21 | 2,25 |
| Arvière-en-Valromey - Lochieu | 59 | 1,92 | 1,96 |
| Arvière-en-Valromey - Virieu le Petit | 191 | 1,40 | 1,44 |
| Belley | 5655 | 1,51 | 1,56 |
| Brens | 543 | 1,66 | 1,70 |
| Brégnier-Cordon | 466 | 1,61 | 1,65 |
| Ceyzérieu | 748 | 1,44 | 1,48 |
| Champagne-en-Valromey | 476 | 2,21 | 2,25 |
| Chazey-Bons | 557 | 2,19 | 2,23 |
| Chazey-Bons Pugieu | 97 | 2,23 | 2,28 |
| Cheignieu-la-Balme | 115 | 3,15 | 3,23 |
| Colomieu | 104 | 1,54 | 1,58 |
| Contrevoz | 325 | 2,74 | 2,80 |
| Conzieu | 102 | 1,78 | 1,83 |
| Cressin-Rochefort | 250 | 1,66 | 1,70 |
| Culoz | 1263 | 2,13 | 2,17 |
| Beon | 273 | 1,72 | 1,76 |
| Cuzieu | 233 | 2,238 | 2,261 |
| Flaxieu | 56 | 2,29 | 2,33 |
| Groslée-Saint-Benoit | 741 | 1,89 | 1,92 |
| Haut Valromey | 559 | 3,29 | 3,28 |

| | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|
| Izieu | 136 | 1,57 | 1,61 |
| La Burbanche | 92 | 1,99 | 2,03 |
| Lavours | 107 | 2,11 | 2,15 |
| Magnieu - Magnieu | 284 | 1,69 | 1,73 |
| Magnieu - Saint Champ Chatonod | 104 | 2,97 | 3,02 |
| Marignieu | 105 | 3,01 | 3,06 |
| Massignieu-de-Rives | 382 | 3,37 | 3,38 |
| Murs-et-Gélignieux | 157 | 1,71 | 1,76 |
| Parves et Nattages | 517 | 3,37 | 3,38 |
| Peyrieu | 491 | 2,46 | 2,49 |
| Polliou | 119 | 2,23 | 2,28 |
| Prémeyzel | 87 | 1,59 | 1,64 |
| Rossillon | 136 | 3,15 | 3,23 |
| Ruffieu | 121 | 2,07 | 2,12 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 258 | 3,03 | 3,00 |
| Saint-Martin-de-Bavel | 248 | 2,53 | 2,52 |
| Talissieu | 277 | 1,63 | 1,68 |
| Valromey-sur-Séran - Belmont Luthezieu | 460 | 2,21 | 2,25 |
| Valromey-sur-Séran - Lompnieu | 101 | 2,25 | 2,29 |
| Valromey-sur-Séran - Sutrieu | 166 | 1,78 | 1,83 |
| Valromey-sur-Séran - Vieu | 287 | 2,21 | 2,25 |
| Virieu-le-Grand | 645 | 1,59 | 1,63 |
| Virignin | 553 | 2,77 | 2,77 |
| Vongnes | 65 | 1,64 | 1,68 |
| TOTAL | 20 442 | 1,98 | 2,02 |

Le prix moyen du m3 (abonnement et consommation comprise) pour une consommation type de 120 m3 annuelle est de :

1,98 € TTC pour l'exercice 2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants : **Engagement d'une convergence vers un tarif unique de l'eau potable à l'horizon 2031.**

2.4 Modalités de relève et de facturation

Les volumes consommés sont relevés selon les communes avec une fréquence :

| Relève annuelle des compteurs abonnés | Relève semestrielle des compteurs abonnés |
|---------------------------------------|---|
| ARBOYS EN BUGEY | AMBLEON |
| ARMIX | ANDERT ET CONDON |
| ARTEMARE | BELLEY |
| ARVIERE EN VALROMEY | BRENS |
| BEON | CHAZEY-BONS |
| BRENIER CORDON | CHAZEY-BONS (PUGIEU) |
| CEYZERIEU | CHEIGNIEU-LA-BALME |
| CHAMPAGNE EN VALROMEY | CONTREVOZ |
| COLOMIEU | CUZIEU |
| CRESSIN-ROCHEFORT | FLAXIEU |
| CULOZ | GROSLEE SAINT BENOIT |
| IZIEU | HAUT VALROMEY |
| LA BURBANCHE | MAGNIEU |
| LAVOURS | MAGNIEU SAINT CHAMP |
| POLLIEU | MARIGNIEU |
| PREMEYZEL | MURS ET GELIGNIEUX |
| RUFFIEU | PARVES ET NATTAGES |
| SAINT GERMAIN LES PAROISSES | PEYRIEU |
| SAINT MARTIN DE BAVEL | ROSSILON |
| TALISSIEU | VIRIGNIN |
| VALROMEY SUR SERAN | |
| VIRIEU LE GRAND | |
| VONGNES | |

La facturation est effectuée avec une fréquence :

| Facturation annuelle des compteurs abonnés | Facturation semestrielle des compteurs abonnés |
|--|--|
| ARBOYS EN BUGEY | AMBLEON |
| ARMIX | ANDERT ET CONDON |
| ARTEMARE | ARVIERE EN VALROMEY (Chavornay, Virieu Le Petit) |
| ARVIERE EN VALROMEY (Brenaz) | BELLEY |
| BREGNIER CORDON | BRENS |
| CEYZERIEU | CHAZEY-BONS |
| CHAMPAGNE EN VALROMEY | CHAZEY-BONS (PUGIEU) |
| COLOMIEU | CHEIGNIEU-LA-BALME |
| CRESSIN-ROCHEFORT | CONTREVOZ |
| CULOZ-BEON (Béon) | CULOZ- BEON (Culoz) |
| IZIEU | CUZIEU |
| LA BURBANCHE | FLAXIEU |
| LAVOURS | GROSLEE SAINT BENOIT |
| POLLIEU | HAUT VALROMEY |
| PREMEYZEL | MAGNIEU |
| RUFFIEU | MAGNIEU SAINT CHAMP |
| SAINT GERMAIN LES PAROISSES | MARIGNIEU |
| SAINT MARTIN DE BAVEL | MURS ET GELIGNIEUX |
| TALISSIEU | PARVES ET NATTAGES |
| VALROMEY SUR SERAN (Sutrieu,Lompnieu) | PEYRIEU |
| VIRIEU LE GRAND | ROSSILON |
| VONGNES | VALROMEY SUR SERAN (Belmont-Luthezieu, Vieu) |
| | VIRIGNIN |

2.5 Recettes

| Type de recette | Exercice 2023 en € |
|--|----------------------|
| Recettes vente d'eau aux usagers | 2 270 618,50 |
| <i>dont abonnements</i> | 625 149,68 |
| <i>dont redevance Pollution (agence de l'eau)</i> | 323 448,72 |
| Recette de vente d'eau en gros | 53 772,72 |
| Recette d'exportation d'eau brute | 0 € |
| Régularisations des ventes d'eau (+/-) | Non disponible |
| Total recettes de vente d'eau | 2 324 391,22 |
| <i>Recettes liées aux travaux</i> | 88 654,16 |
| <i>Contribution exceptionnelle du budget général</i> | 0 |
| <i>Autres recettes (préciser)</i> | 0 |
| Total autres recettes | 88 654,16 |
| Total des recettes | 2 413 045,38* |

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2023 : **2 413 045 €**
(pas de donnée en 2022 = compétence communale).

*Hors communes gérées en DSP

3. Indicateurs de performance

3.1 Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

| Analyses | Nombre de prélèvements réalisés exercice 2023 | Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2023 |
|------------------------------|---|--|
| Microbiologie | 448 | 25 |
| Paramètres physico-chimiques | 451 | 0 |

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

$$\text{taux de conformité} = \frac{\text{nombre de prélèvements réalisés} - \text{nombre de prélèvements non conformes}}{\text{nombre de prélèvements réalisés}} * 100$$

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m³/jour.

| Analyses | Taux de conformité exercice 2023 |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Microbiologie (P101.1) | 94,4 % |
| Paramètres physico-chimiques (P102.1) | 100 % |

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

| | nombre de points | Valeur | points potentiels |
|--|--|--------|-------------------|
| PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) | | | |
| VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures | oui : 10 points non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points non : 0 point | Oui | 5 |
| PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) | | | |
| VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques | 0 à 15 points sous conditions ⁽¹⁾ | Oui | 14 |
| VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique) | | Oui | |
| VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres | | 90% | |
| VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose | 0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾ | 84% | 13 |

| PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) | | | |
|---|----------------------------------|-----|-----------|
| VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux | oui : 10 points non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 10 points non : 0 point | — | 0 |
| VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux ⁽³⁾ | oui : 10 points non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ⁽³⁾ | oui : 10 points non : 0 point | — | 0 |
| VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées | oui : 10 points non : 0 point | — | 0 |
| VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) | oui : 10 points non : 0 point | — | 0 |
| VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) | oui : 10 points non : 0 point | — | 0 |
| VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux | oui : 5 points non : 0 point | — | 0 |
| TOTAL (indicateur P103.2B) | 120 | - | 62 |

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

3.3. Indicateurs de performance du réseau

3.3.1 Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

$$\text{rendement du réseau} = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement primaire du réseau) vaut :

$$\text{part du volume vendu parmi le volume mis en distribution} = \frac{V_7}{V_4}$$

| | Exercice 2023 |
|--|--------------------|
| Rendement du réseau | 66,71 % |
| Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) [m ³ / jour / km] | 8,6 m3/j.km |
| Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement primaire) | 56,7 % |

Tableau page suivante : rendements unité de distribution par unité de distribution

| UDI | Rendement 2023 |
|--|-------------------|
| AMBLEON | 76,7% |
| ANDERT CONDON / PUGIEU (CHAZEY-BONS) | 22,7% |
| ARBIGNIEU THOYS PEYZIEU (ARBOYS EN BUGEY) | 82,3% |
| SAINT-BOIS (ARBOYS-EN-BUGEY) / PREMEYZEL / IZIEU / BREGNIER CORDON | 26,1% |
| ARMIX | 69,9% |
| ARTEMARE | 48,1% |
| VIRIEU LE PETIT / LOCHIEU (ARVIERE EN VALROMEY) | 51,6% |
| BRENAZ (ARVIERE EN VALROMEY) | 57,1% |
| CHAMPAGNE EN VALROMEY / BELMONT-LUTHEZIEU VIEU (VALROMEY SUR SERAN) / CHAVORNAY (ARVIERE EN VALROMEY) | 79,1% |
| BELLEY | 85,1% |
| BRENS | 72,1% |
| CEYZERIEU | 50,4% |
| CUZIEU | 68,8% |
| CHEIGNIEU LA BALME / ROSSILLON | 46,8% |
| COLOMIEU | 62,1% |
| CONTREVOZ | 57,7% |
| CONZIEU BOURG | 47,8% |
| CRESSIN-ROCHEFORT / LAVOURS / VONGNES | 78,9% |
| BEON | 80,0% |
| CULOZ | 79,7% |
| CHAZEY-BONS | 59,4% |
| FLAXIEU / POLLIEU | 76,8% |
| GROSLEE SAINT BENOIT | 88,9% |
| HAUT VALROMEY | 64,7% |
| LA BURBANCHE | 100,0% |
| MAGNIEU | 96,0% |
| SAINT CHAMP CHATONOD (MAGNIEU) | 69,1% |
| MARIGNIEU | 81,0% |
| MASSIGNIEU NATTAGES PARVES | 69,8% |
| MURS ET GELINIEUX | 85,6% |
| PEYRIEU | 67,0% |
| RUFFIEU | 71,9% |
| SAINT GERMAIN LES PAROISSES | 100,0% |
| SAINT-MARTIN DE BAVEL | 49,0% |
| TALISSIEU | 80,7% |
| LOMPNIEU (VALROMEY SUR SERAN) | 68,1% |
| SUTRIEU (VALROMEY SUR SERAN) | 69,6% |
| VIRIEU LE GRAND | 45,9% |
| VIRIGNIN | 68,1% |
| CCBS | 66,71% |

3.3.2 Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

$$\text{indice linéaire des volumes non comptés} = \frac{V_4 - V_7}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Pour l'année 2023, l'indice linéaire des volumes non comptés est de :

5,52 m3/j/km (pas de donnée en 2022 = compétence communale).

3.3.3 Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

Pour l'année 2023, l'indice linéaire des pertes est de :

4,3 m3/j/km (pas de donnée en 2022 = compétence communale).

| ILC m3/j/km | Type de réseau | ILP en m3/j/km | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | | Bon | Acceptable | Médiocre |
| ILC < 10 | Rural | ILP < 2,5 | 2,5 < ILP < 4 | ILP > 4 |
| 10 < ILC < 30 | Intermédiaire | ILP < 5 | 5 < ILP < 8 | ILP > 8 |
| ILC > 30 | Urbain | ILP < 10 | 10 < ILP < 15 | ILP > 15 |

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

| Exercice | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable | ____% | ____% | ____% | ____% | 0,32% |

Au cours des 5 dernières années, 11,85 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'année 2023, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de :

0,32% (pas de donnée en 2022 = compétence communale).

3.3.5 Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

| | |
|------|---|
| 0% | Aucune action de protection |
| 20% | Études environnementales et hydrogéologiques en cours |
| 40% | Avis de l'hydrogéologue rendu |
| 50% | Dossier déposé en préfecture |
| 60% | Arrêté préfectoral |
| 80% | Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) |
| 100% | Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application |

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2023, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est de :

58,5 % (pas de donnée en 2022 = compétence communale).

3.3.6 Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :


- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2023, le service a reçu **0** demandes d'abandon de créance et en a accordé **0**.

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit **0 €**/m³ pour l'année 2023 (pas de donnée en 2022 = compétence communale).

4. Tableau récapitulatif des indicateurs

| | | Exercice 2023 |
|---------|---|---------------|
| | Indicateurs descriptifs des services | |
| D101.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis | 34 106 |
| D102.0 | Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m ³] | 1,98 € |
| | Indicateurs de performance | |
| P101.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie | 94,4 % |
| P102.1 | Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques | 100 % |
| P103.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 62 |
| P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 66,7% |
| P105.3 | Indice linéaire des volumes non comptés [m ³ /km/jour] | 5,52 |
| P106.3 | Indice linéaire de pertes en réseau [m ³ /km/jour] | 4,30 |
| P107.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable | 0,32 % |
| P108.3 | Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau | 58,5 % |
| P109.0 | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³] | 0 € |

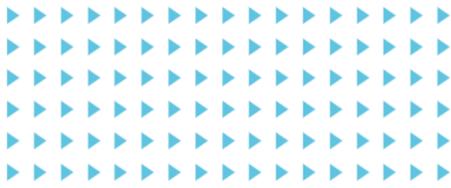

3.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

1. Caractérisation technique

1.1 Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau

- communal
 intercommunal

Compétences liées au service

| | Oui | Non |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Collecte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Transport | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dépollution | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôle de raccordement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elimination des boues produites | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Existence d'une CCSPL

- Oui
 Non

Existence d'un zonage (au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT)

- Oui, date d'approbation* : variable selon commune concernée.
 Non

Existence d'un règlement de service

- Oui.
 Non, prévu en 2024

* Approbation en assemblée délibérante

1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en :

Délégation de service public pour les communes suivantes :

BRENS
VIRIGNIN
CHAZEY-BONS (sauf ex-commune de PUGIEU)
CUZIEU

Régie à simple autonomie financière pour les communes suivantes :

TOUTES LES AUTRES COMMUNES DU TERRITOIRE

1.3 Estimation de la population desservie (D201.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne - y compris les résidents saisonniers - domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert :

29 806 habitants au 31/12/2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

1.4 Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert :

17 230 abonnés au 31/12/2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

Tableau page suivante : Répartition des abonnés au service assainissement collectif commune par commune

| Commune | Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2023 | Nombre d'abonnés non domestiques au 31/12/2023 | Nombre total d'abonnés au 31/12/2023 |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|
| Ambléon | 54 | 0 | 54 |
| Andert-et-Condon | 126 | 0 | 126 |
| Arboys en Bugey | 387 | 0 | 387 |
| Armix | 0 | 0 | 0 |
| Artemare | 694 | 0 | 694 |
| Arvière-en-Valromey | 295 | 0 | 295 |
| Belley | 5409 | 1 | 5410 |
| Brens | 508 | 0 | 508 |
| Brégnier-Cordon | 427 | 0 | 427 |
| Ceyzérieu | 666 | 0 | 666 |
| Champagne-en-Valromey | 335 | 0 | 335 |
| Chazey-Bons | 409 | 0 | 409 |
| Chazey-Bons Pugieu | 61 | 0 | 61 |
| Cheignieu-la-Balme | 109 | 0 | 109 |
| Colomieu | 97 | 0 | 97 |
| Contrevoz | 325 | 0 | 325 |
| Conzieu | 0 | 0 | 0 |
| Cressin-Rochefort | 237 | 0 | 237 |
| Culoz-Béon (Culoz) | 1219 | 2 | 1221 |
| Culoz-Béon (Béon) | 251 | 0 | 251 |
| Cuzieu | 218 | 0 | 218 |
| Flaxieu | 52 | 0 | 52 |
| Groslée-Saint-Benoit | 399 | 0 | 399 |
| Haut Valromey | 373 | 0 | 373 |
| Izieu | 130 | 0 | 130 |
| La Burbanche | 76 | 0 | 76 |
| Lavours | 100 | 0 | 100 |
| Magnieu | 275 | 0 | 275 |
| Magnieu St Champ | 104 | 0 | 104 |
| Marignieu | 84 | 0 | 84 |
| Massignieu-de-Rives | 240 | 0 | 240 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|--------------|
| Murs-et-Gélignieux | 151 | 0 | 151 |
| Parves et Nattages | 0 | 0 | 0 |
| Peyrieu | 291 | 0 | 291 |
| Pollieu | 93 | 0 | 93 |
| Prémeyzel | 82 | 0 | 82 |
| Rossillon | 120 | 0 | 120 |
| Ruffieu | 108 | 0 | 108 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 209 | 0 | 209 |
| Saint-Martin-de-Bavel | 226 | 0 | 226 |
| Talissieu | 270 | 0 | 270 |
| Valromey-sur-Séran | 852 | 0 | 852 |
| Virieu-le-Grand | 612 | 0 | 612 |
| Virignin | 498 | 0 | 498 |
| Vongnes | 55 | 0 | 55 |
| Total | 17227 | 3 | 17230 |

La **densité linéaire d'abonnés** (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de : **51,12 abonnés/km** au 31/12/2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

Le **nombre d'habitants par abonné** (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de :

1,73 habitants/abonné au 31/12/2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

1.5 Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou de transfert

Le **réseau de collecte et/ou transfert** du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 148 km de réseau unitaire hors branchements,
- 189 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,

Soit un linéaire de collecte total de **337 km** (pas de donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

1.6 Volumes facturés

| | Volumes facturés durant l'exercice 2023 en m ³ |
|---|---|
| Abonnés domestiques ⁽¹⁾ | 1 361 382 |
| Abonnés non domestiques | 91 829 |
| Total des volumes facturés aux abonnés | 1 453 211 |

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

1.7 Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de :

11 au 31/12/2023 (pas de donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

1.8 Ouvrages d'épuration des eaux usées (STEU)

Le service gère **87** Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

| COMMUNE | DONNEES GENERALES | | SYSTEME DE TRAITEMENT | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Système | | Type de procédé | Date de mise en service | Charge polluante | Charge hydraulique |
| | Nom | Estim. Population raccordée | | | Capacité constructeur | Débit constructeur |
| Artemare | Artemare | 1193 | Boues activées | 1999 | 1 500 EH | 300,0 m3/j |
| Arvière-en-Valromey | Brénaz Boirin | 75 | Décanteur-digesteur | 1986 | 100 EH | 16,0 m3/j |
| Arvière-en-Valromey | Brénaz Meraleaz | 8 | Décanteur-digesteur | 1986 | 20 EH | - |
| Arvière-en-Valromey | Brénaz Larnin | 16 | Décanteur-digesteur | 1995 | 50 EH | - |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------|--|------|----------|------------|
| Arvière-en-Valromey | Virieu le Petit Munet | 224 | Lit bactérien (remplissage traditionnel) | 1975 | 360 EH | 60,0 m3/j |
| Arvière-en-Valromey | Virieu le Petit CAT | 117 | Lit bactérien (remplissage traditionnel) | 1978 | 183 EH | 30,0 m3/j |
| Arvière-en-Valromey | Virieu le Petit Romagnieu | 38 | Lit bactérien (remplissage traditionnel) | 1975 | 90 EH | 15,0 m3/j |
| Béon | Béon | 556 | Filtre planté de roseaux | 2006 | 670 EH | 100,0 m3/j |
| Ceyzerieu | Ceyzerieu Chef-lieu | 627 | Lagunage naturel | 1991 | 600 EH | 120,0 m3/j |
| Ceyzerieu | Aignoz hameau | 30 | Décanteur-digester | 1998 | 25 EH | 4,0 m3/j |
| Ceyzerieu | Aignoz marais | 30 | Décanteur-digester | 1998 | 50 EH | 8,0 m3/j |
| Ceyzerieu | Avrissieu | 254 | Lit bactérien | 1975 | 300 EH | 45,0 m3/j |
| Ceyzerieu | Catton | 21 | Décanteur-digester | 1986 | 100 EH | 15,0 m3/j |
| Ceyzerieu | Chavoley | 72 | Décanteur-digester | 1999 | 50 EH | 8,0 m3/j |
| Champagne-en-Valromey | Champagne Chef-lieu | 779 | Lit bactérien (remplissage traditionnel) | 1971 | 700 EH | 105,0 m3/j |
| Champagne-en-Valromey | Passin | 74 | Filtre à sable | 2008 | 100 EH | 15,0 m3/j |
| Cressin-Rochefort | Cressin-Rochefort | 578 | Lagunage naturel | 1991 | 367 EH | 60,0 m3/j |
| Culoz | Chatel | 125 | Filtre à sable | 1999 | 50 EH | 8,0 m3/j |
| Culoz | Culoz Chef-lieu | 3397 | Boues activées | 1980 | 4 666 EH | 750,0 m3/j |
| Flaxieu | Flaxieu | 67 | Filtre planté de roseaux | 2016 | 300 EH | 43,5 m3/j |
| Haut-Valromey | Songieu | 84 | Décanteur + lits d'infiltration | 2001 | 200 EH | 30,0 m3/j |
| Haut-Valromey | Hotonnes | 247 | Filtre planté de roseaux | 2019 | 375 EH | 336,0 m3/j |
| Haut-Valromey | Grand Abergement | 354 | Filtre planté de roseaux | 2022 | 900 EH | 150,0 m3/j |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----|--|------|--------|------------|
| Lavours | Lavours | 196 | Lagunage | 1991 | 367 EH | 60,0 m3/j |
| Marignieu | Marignieu | 182 | Filtre planté de roseaux (+ lit bactérien) | 2013 | 450 EH | 76,0 m3/j |
| Pollieu | Pollieu Chef-lieu | 99 | Filtre planté de roseaux | 2016 | 140 EH | 21,0 m3/j |
| Pollieu | Lézieu | 51 | Filtre planté de roseaux | 2016 | 60 EH | 9,0 m3/j |
| Ruffieu-en-Valromey | Ruffieu | 234 | Lagunage naturel | 1990 | 300 EH | 45,0 m3/j |
| Saint-Martin-de-Bavel | Saint-Martin-de-Bavel | 548 | Filtre planté de roseaux | 2021 | 600 EH | 630,0 m3/j |
| Talissieu | Ameyzieu | | Lagunage naturel | 1986 | 400 EH | 60,0 m3/j |
| Talissieu | Talissieu Chef-lieu | | Filtre planté de roseaux | 2003 | 200 EH | 30,0 m3/j |
| Valromey-sur-Seran | Lompnieu Chef-lieu | 157 | Filtre planté de roseaux | 2010 | 130 EH | 20,0 m3/j |
| Valromey-sur-Seran | Lompnieu Chavillieu | 55 | Filtre planté de roseaux | 2010 | 50 EH | 8,0 m3/j |
| Valromey-sur-Seran | Sutrieu Chef-lieu | 150 | Filtre planté de roseaux | 2010 | 150 EH | 22,0 m3/j |
| Valromey-sur-Seran | Sutrieu Fitignieu | 164 | Filtre planté de roseaux | 2017 | 175 EH | 21,0 m3/j |
| Valromey-sur-Seran | Belmont Luthézieu Glargin | 100 | Filtre planté de roseaux | 2019 | 160 EH | 24,0 m3/j |
| Valromey-sur-Seran | Belmont Luthézieu Bioleaz | 83 | Filtre planté de roseaux | 2019 | 90 EH | 13,0 m3/j |
| Valromey-sur-Seran | Belmont Luthézieu Neyrieu | 37 | Décanteur digesteur | 2001 | 20 EH | 5,0 m3/j |
| Valromey-sur-Seran | Belmont Luthézieu Massignieu | 576 | Lit bactérien | 1991 | 566 EH | 90,0 m3/j |
| Valromey-sur-Seran | Vieu en Valromey Chongnes | 155 | Filtre planté de roseaux | 2014 | 300 EH | 45,0 m3/j |
| Valromey-sur-Seran | Vieu en Valromey Vaux Morets | 44 | Filtre planté de roseaux | 2011 | 50 EH | 7,5 m3/j |
| Valromey-sur-Seran | Vieu en Valromey Linod | 57 | Décanteur digesteur | 1981 | 90 EH | 15,0 m3/j |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|----------------------------|-----------|----------|------------|
| Vongnes | Vongnes | 60 | Filtre planté de roseaux | 2015 | 820 EH | inconnu |
| Ambleon | Ambleon | 90 | Filtres plantés de roseaux | 2012 | 120 EH | 30 m3/j |
| Andert-et-Condou | Andert | 69 | Décanteur + Filtre à sable | 2010 | 60 EH | 9,0 m3/j |
| Andert-et-Condou | Condou | 161 | Lagune | 1989 | 270 EH | 45,0 m3/j |
| Arboys-en-Bugey | Peyzieu | 131 | Filtres plantés de roseaux | 2012 | 160 EH | 24,0 m3/j |
| Arboys-en-Bugey | Arbignieu | 304 | Lagune | 2006 | 450 EH | 68,0 m3/j |
| Arboys-en-Bugey | Mairie de Saint-Bois | 4 | Décanteur + Filtre à sable | 2002 | 120 EH | 18,0 m3/j |
| Arboys-en-Bugey | Saint-Bois | 49 | Filtres plantés de roseaux | 2012 | 80 EH | 12,0 m3/j |
| Arboys-en-Bugey | Crozet | 103 | Filtres plantés de roseaux | 2000 | 120 EH | 18,0 m3/j |
| Bregnier-Cordon | Port-Pierre | | | | | |
| Bregnier-Cordon | Cordon | | | | | |
| La Burbanche | La Burbanche | 58 | Filtres plantés de roseaux | 2012 | 60 EH | 46,0 m3/j |
| Chazey-Bons | Rothod | 125 | Filtres plantés de roseaux | 2002 (**) | 190 EH | - |
| Chazey-Bons | Cressieu | 99 | Filtres plantés de roseaux | 2013 (**) | 250 EH | - |
| Chazey-Bons | Chazey-Bons | 631 | Boues activées | 1986 | 1 200 EH | 180,0 m3/j |
| Chazey-Bons | Pugieu | 67 | Filtres plantés de roseaux | 2012 (**) | 150 EH | - |
| Chazey-Bons | Chavillieu | 63 | Décanteur + Filtre à sable | 1992 (**) | 67 EH | - |
| Cheignieu-la-Balme | Bourg | 125 | Décanteur-digesteur | 1992 | 125 EH | 22,0 m3/j |
| Colomieu | Colomieu | 137 | Filtres plantés de roseaux | 1994 | 200 EH | 40,0 m3/j |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------|---|------|----------|------------|
| Contrevoz | Contrevoz | | Filtres plantés de roseaux | 2011 | 450 EH | 68,0 m3/j |
| Contrevoz | Boissieu | | Filtres plantés de roseaux | 2005 | 190 EH | 28,0 m3/j |
| Contrevoz | Preveyzieu | | Filtre plantés de roseaux | 2014 | 80 EH | 132,0 m3/j |
| Cuzieu | Cuzieu | 435 | Lagune | 1991 | 270 EH | 45,0 m3/j |
| Premeyzel | Premeyzel | 133 | Filtres plantés de roseaux | 2009 | 210 EH | 46,0 m3/j |
| Rossillon | Rossillon | 110 | Filtres plantés de roseaux | 2013 | 250 EH | 68,0 m3/j |
| Groslee-Saint-Benoit | Le Mollard | 163 | Filtres plantés de roseaux | 2014 | 200 EH | 30,0 m3/j |
| Groslee-Saint-Benoit | Les Brotteaux | 5 | Microstation à cultures libres | 2012 | 50 EH | NC |
| Groslee-Saint-Benoit | Glandieu | 180 | Filtres plantés de roseaux | 1999 | 250 EH | 37,0 m3/j |
| Groslee-Saint-Benoit | Groslée | 235 | Filtres plantés de roseaux | 2010 | 250 EH | 41,0 m3/j |
| Groslee-Saint-Benoit | Evieu | 175 | Filtres plantés de roseaux | 2003 | 200 EH | NC |
| Groslee-Saint-Benoit | Saint-Benoît | 316 | Lagune | 1993 | 450 EH | 75,0 m3/j |
| Groslee-Saint-Benoit | Arrandon | 70 | Filtres plantés de roseaux (commune de LHUIS) | NC | NC | - |
| Saint-Germain-les-Paroisses | Saint-Germain-les-Paroisses | | Filtres plantés de roseaux | 2009 | 550 EH | 82,5 m3/j |
| Virieu-le-Grand | Virieu-le-Grand | 1258 | Boues activées | 1992 | 1 417 EH | 225,0 m3/j |
| Murs-et-Gélignieux | Cuchet | 47 | Filtres plantés de roseaux | 2014 | 130 EH | 19,5 m3/j |
| Murs-et-Gélignieux | Gélignieux | 165 | Lagune | 1998 | 400 EH | 60,0 m3/j |
| Murs-et-Gélignieux | Trémurs | 38 | Décanteur + Filtre à sable | 2014 | 60 EH | 8,0 m3/j |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|------|----------------------------|------|-----------|--------------|
| Massignieu-de-Rives | Massignieu-de-Rives | 500 | Lagune | 1991 | 717 EH | 120,0 m3/j |
| Brens | Petit-Brens | 479 | Lagune | 1993 | 450 EH | 75,0 m3/j |
| Brens | Brens | 719 | Lagune | 1996 | 500 EH | 83,0 m3/j |
| Belley | Belley | 9027 | Boues activées | 2000 | 18 333 EH | 6 000,0 m3/j |
| Virignin | Virignin | | Lagune | 1991 | 800 EH | 64,0 m3/j |
| Magnieu | Magnieu Bourg | | Filtres plantés de roseaux | | | |
| Magnieu | Chatonod | | Filtres plantés de roseaux | 2013 | 100 EH | |
| Magnieu | Saint-Champ | | Filtres plantés de roseaux | 2013 | 100 EH | |
| Peyrieu | Bourg | | Lagune | 1996 | 400 EH | 60,0 m3/j |
| Peyrieu | Bovinel | | Filtres plantés de roseaux | 2008 | 300 EH | 45,0 m3/j |

1.9 Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

La **quantité de boues issues des ouvrages d'épuration** (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de :

452 t MS au 31/12/2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

Tableau page suivante : Répartition des tonnages de boues produits système par système commune par commune

| Boues évacuées entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre | Exercice 2023 en tMS |
|---|-------------------------|
| MURS ET GELIGNIEUX Cuchet (Code Sandre : 060901268003) | 0 |
| AMBLEON (Code Sandre : 060901006001) | 0 |
| ARBIGNIEU Peyzieu (Code Sandre : 060901015003) | 0 |
| Station d'épuration Station de PUGIEU Chef lieu (Code Sandre : 060901316002) | 0 |
| ANDERT ET CONDON - Condon (Code Sandre : 060901009001) | 0 |
| Station d'épuration La Burbanche - Chef lieu (Code Sandre : 060901066001) | 0 |
| SAINT BENOIT les Brotteaux (Code Sandre : 060901338005) | 0 |
| SONGIEU (Code Sandre : 060901409001) | 0,2 |
| SAINT CHAMP Chatonod (Code Sandre : 060901341002) | 0 |
| CONTREVOZ Chef Lieu (Code Sandre : 060901116004) | 0 |
| SAINT CHAMP Chef lieu (Code Sandre : 060901341001) | 0 |
| Station de Sutrieu Cossonod (Code Sandre : 060901414003) | 0 |
| ARBIGNIEU Chef-lieu (Code Sandre : 060901015002) | 0 |
| HOTONNES ABERGEMENTS (Code Sandre : 060901176001) | 0 |
| VIEU Vaux Morets (Code Sandre : 060901442005) | 0 |
| ST BOIS Chef Lieu (Code Sandre : 060901340003) | 0 |
| BRENAZ Meralez (Code Sandre : 060901059003) | 0 |
| ARTEMARE (Code Sandre : 060901022002) | 18,69 |
| PEYRIEU Chef Lieu (Code Sandre : 060901294001) | 0 |
| CHAZEY BONS Rothonod (Code Sandre : 060901098004) | 0 |
| TALISSIEU Chef Lieu (Code Sandre : 060901415002) | 0 |
| CHAZEY BONS Chef Lieu (Code Sandre : 060901098005) | 5,34 |

| | |
|---|--------|
| TALISSIEU Ameyzieu (Code Sandre : 060901415001) | 0 |
| CHEIGNIEU LA BALME (Code Sandre : 060901100001) | 0 |
| BELLEY - Chef Lieu (Code Sandre : 060901034001) | 398,78 |
| PREMEYZEL (Code Sandre : 060901310001) | 0 |
| LAVOURS (Code Sandre : 060901208001) | 0 |
| BELMONT LUTHEZIEU Massigneu (Code Sandre : 060901036001) | 0 |
| BELMONT LUTHEZIEU Glargin (Code Sandre : 060901036002) | 0 |
| BELMONT LUTHEZIEU Nérieu (Code Sandre : 060901036004) | 0 |
| HOTONNES_FPR (Code Sandre : 060901187002) | 0 |
| PUGIEU Chavillieu (Code Sandre : 060901316001) | 0,25 |
| BELMONT LUTHEZIEU Bioléaz (Code Sandre : 060901036003) | 0 |
| BEON (Code Sandre : 060901039003) | 0 |
| CONTREVOZ Boissieu (Code Sandre : 060901116003) | 0 |
| RUFFIEU (Code Sandre : 060901330001) | 0 |
| CONTREVOZ Preveyzieu (Code Sandre : 060901116005) | 0 |
| ROSSILLON (Code Sandre : 060901329001) | 0 |
| CHAZEY BONS Cressieu (Code Sandre : 060901098006) | 0 |
| LOMPNIEU Chavilleu (Code Sandre : 060901221002) | 0 |
| VIEU Chongnes (Code Sandre : 060901442002) | 0 |
| VIEU Linod (Code Sandre : 060901442004) | 0 |
| LOMPNIEU Chef Lieu (Code Sandre : 060901221001) | 0 |
| VONGNES (Code Sandre : 060901456001) | 0 |
| CRESSIN ROCHEFORT (Code Sandre : 060901133001) | 0,25 |

| | |
|--|-------|
| BRENAZ Lamin (Code Sandre : 060901059002) | 0 |
| Pollieu Lézieu (Code Sandre : 060901302002) | 0 |
| BRENAZ Chef Lieu (Code Sandre : 060901059001) | 0 |
| ST GERMAIN LES PAROISSES (Code Sandre : 060901358001) | 0 |
| MASSIGNIEU DE RIVES (Code Sandre : 060901239001) | 0 |
| VIRIEU LE GRAND Chef Lieu (Code Sandre : 060901452002) | 13,66 |
| BRENS Champstel (Code Sandre : 060901061002) | 0 |
| BRENS Gotraz- Petit Brens (Code Sandre : 060901061001) | 0 |
| CULOZ Chef Lieu (Code Sandre : 060901138001) | 0 |
| CULOZ Châtel (Code Sandre : 060901138002) | 0 |
| ANDERT ET CONDON Andert (Code Sandre : 060901009002) | 0 |
| VIRIEU LE PETIT Chef Lieu (Code Sandre : 060901453001) | 0 |
| VIRIEU LE PETIT Romagnieu (Code Sandre : 060901453002) | 0 |
| CUZIEU (Code Sandre : 060901141001) | 0 |
| VIRIGNIN (Code Sandre : 060901454001) | 0 |
| VIRIEU LE PETIT CAT (Code Sandre : 060901453003) | 0 |
| SAINT MARTIN DE BAVEL (Code Sandre : 060901372001) | 0 |
| SUTRIEU (Code Sandre : 060901414001) | 0 |
| PEYRIEU Bovinel (Code Sandre : 060901294002) | 0 |
| SAINT BENOIT Chef Lieu (Code Sandre : 060901338001) | 0 |
| SAINT BENOIT Evieu (Code Sandre : 060901338003) | 0 |
| BREGNIER CORDON Cordon (Code Sandre : 060901058003) | 0 |
| BREGNIER CORDON Petit Glandieu (Code Sandre : 060901058002) | 0 |

| | |
|---|--------------|
| COLOMIEU (Code Sandre : 060901110001) | 11,57 |
| Pollieu Chef Lieu (Code Sandre : 060901302001) | 0 |
| BREGNIER CORDON Le Port La Pierre (Code Sandre : 060901058004) | 0 |
| GROSLEE Chef Lieu (Code Sandre : 060901182001) | 0 |
| CEYZERIEU Aignoz (hameau) (Code Sandre : 060901073005) | 0,1 |
| MAGNIEU nouvelle (Code Sandre : 060901227004) | 0 |
| SAINT BENOIT Glandieu (Code Sandre : 060901338002) | 0 |
| CEYZERIEU Avrissieu-Samissieu (Code Sandre : 060901073001) | 0,25 |
| MARIGNIEU nouvelle (Code Sandre : 060901234002) | 0 |
| SAINT BOIS Crozet (Code Sandre : 060901340001) | 0 |
| CEYZERIEU Chavoley (Code Sandre : 060901073004) | 0,17 |
| CEYZERIEU Aignoz (Marais) (Code Sandre : 060901073006) | 0,1 |
| SAINT BOIS Mairie (Code Sandre : 060901340002) | 0 |
| CEYZERIEU Chef Lieu (Code Sandre : 060901073002) | 0 |
| CEYZERIEU Catton (Code Sandre : 060901073003) | 0,13 |
| CHAMPAGNE EN VALROMEY Passin (Code Sandre : 060901079002) | 0,25 |
| CHAMPAGNE EN VALROMEY Chef Lieu (Code Sandre : 060901079001) | 2,5 |
| MURS ET GELIGNEUX Trémurs (Code Sandre : 060901268002) | 0 |
| MURS ET GELIGNEUX Murs (Code Sandre : 060901268001) | 0 |
| Total des boues évacuées | 452,2 |

2. Tarification de l'assainissement et recettes

2.1 Modalités de tarification

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs spécifiques applicables aux 01/01/2023 et 01/01/2024 sont les suivants :

Participation Forfaitaire à l'assainissement Collectif (PFAC) :

- ⇒ **Maintien transitoire des délibérations en place** dans les communes du 01/01/2023 au 31/12/2023
- ⇒ **25 €** par m² de surface de plancher au 01/01/2024

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du **15/12/2022** effective à compter du **01/01/2023** fixant les tarifs du service d'assainissement collectif
- Délibération du **15/12/2022** effective à compter du **01/01/2023** fixant les tarifs des prestations annexes des services d'eau et d'assainissement
- Délibération du **14/12/2023** effective à compter du **01/01/2024** fixant les tarifs du service d'assainissement collectif
- Délibération du **14/12/2023** effective à compter du **01/01/2024** fixant les tarifs des prestations annexes des services d'eau et d'assainissement
- Délibération du **25/03/2023** effective à compter du **01/01/2024** fixant les tarifs de la Participation Forfaitaire à l'Assainissement collectif (PFAC)

Tableau n° 2 : Tarifs délibérés de l'assainissement 2023 - 2024

| | | | Tarifs 2024 | | | Rappel des tarifs 2023 | | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Communes | Hameau | Tranche ou catégorie abonné | Prix m3 Ass | Part Fixe Ass | Evo. avec 2023 (pour 100 m3) | Tranche ou catégorie abonné | Prix m3 Ass | Part Fixe Ass |
| AMBLEON | | | 1,082 € | | 8,20% | | 1,000 € | |
| ANDERT CONDON | | | 1,082 € | | 8,20% | | 1,000 € | |
| ARBOYS EN BUGEY | | | 1,142 € | 25,000 € | 6,26% | | 1,060 € | 25,000 € |
| ARMIX | | | Exonération agri et centre equestre | | | | Exonération agri et centre equestre | |
| ARTEMARE | | | ANC | ANC | | | ANC | ANC |
| ARVIERE EN VALROMEY | | BRENAZ | 1,202 € | 21,840 € | 6,13% | | 1,120 € | 21,840 € |
| | | CHAVORNAY | 0,855 € | 27,273 € | 7,84% | | 0,773 € | 27,273 € |
| | | LOCHIEU | 0,855 € | 27,273 € | 7,84% | | 0,773 € | 27,273 € |
| | | VIRIEU LE PETIT | ANC | ANC | | | ANC | ANC |
| BELLEY | | | 1,303 € | 25,991 € | 5,54% | | 1,221 € | 25,991 € |
| BEON | | Guilloteau | 1,232 € | 25,991 € | 5,54% | Guilloteau | 1,154 € | 25,991 € |
| BREGNIER CORDON | | | 1,062 € | 26,000 € | 6,61% | | 0,980 € | 26,000 € |
| BRENS | | | 0,946 € | 16,364 € | 7,98% | | 0,864 € | 16,364 € |
| CEYZERIEU | | | 1,153 € | 19,050 € | 6,50% | | 1,071 € | 19,050 € |
| CHAMPAGNE EN VALROMEY | | | 0,918 € | 19,636 € | 7,94% | | 0,836 € | 19,636 € |
| CHAZY BONS | DSP | CHAZY BONS | 0,817 € | 31,818 € | 7,79% | | 0,735 € | 31,818 € |
| CHAZY BONS | | PUGIEU | 0,732 € | 6,000 € | 11,55% | | 0,650 € | 6,000 € |
| CHEIGNIEU LA BALME | | | 1,482 € | 38,000 € | 4,61% | | 1,400 € | 38,000 € |
| COLOMIEU | | | 0,902 € | 22,500 € | 7,85% | | 0,820 € | 22,500 € |
| CONTRÉVOZ | | | 0,832 € | 30,000 € | 7,81% | | 0,750 € | 30,000 € |
| CONZIEU | | | 1,007 € | 8,960 € | 8,08% | | 0,925 € | 8,960 € |
| CRESSIN ROCHEFORT | | | ANC | ANC | | | | |
| CULOZ | | | 1,082 € | | 8,20% | | 1,000 € | |
| CULOZ | | | Exonération agri | | | | Exonération agri | |
| CUZIEU | DSP | | 1,620 € | 63,000 € | 0,00% | | 1,620 € | 63,000 € |
| FLAXIEU | | | 0,825 € | | 11,04% | | 0,743 € | |
| GROSLEE SAINT BENOIT | | | 0,969 € | 13,636 € | 8,01% | | 0,887 € | 13,636 € |
| HAUT VALROMEY | | | 1,282 € | 18,000 € | 5,94% | | 1,200 € | 18,000 € |
| IZIEU | | | 1,675 € | 134,000 € | -0,17% | | 1,680 € | 134,000 € |
| LA BURBANQUE | | | 0,932 € | 18,000 € | 7,96% | | 0,850 € | 18,000 € |
| LAVOURS | | | 0,855 € | 27,273 € | 7,84% | | 0,773 € | 27,273 € |
| MAGNIEU | | | 1,173 € | | 7,52% | | 1,091 € | |
| MAGNIEU | | MAGNIEU | 1,082 € | 18,000 € | 6,95% | | 1,000 € | 18,000 € |
| MAGNIEU | | SAINT CHAMP | 0,957 € | 30,000 € | 6,98% | | 0,875 € | 30,000 € |
| MARIGNIEU | | | 1,082 € | 16,000 € | 7,07% | | 1,000 € | 16,000 € |
| MASSIGNIEU | | | 1,082 € | | 8,20% | | 1,000 € | |
| MURS ET GELIGNIEUX | | | 0,942 € | 20,000 € | 7,74% | | 0,860 € | 20,000 € |
| PARVES ET NATTAGES | | | ANC | ANC | | | ANC | ANC |
| PEYRIEU | | | 1,082 € | | 8,20% | | 1,000 € | |
| POLLIEU | | | 1,012 € | 25,000 € | 6,95% | | 0,930 € | 25,000 € |
| PREMEYZEL | | | 0,802 € | 33,636 € | 7,76% | | 0,720 € | 33,636 € |
| ROSSILLON | | | 0,882 € | 25,000 € | 7,81% | | 0,800 € | 25,000 € |
| RUFFIEU | | | 0,932 € | 40,000 € | 6,56% | | 0,850 € | 40,000 € |
| SAINTE GERMAIN LES PAROISSES | | | 1,182 € | 40,000 € | 5,47% | | 1,100 € | 40,000 € |
| SAINTE MARTIN DE BAVEL | | | 1,616 € | 32,727 € | -3,28% | | 1,682 € | 32,727 € |
| TALISSIEU | | T1 de 1 à 300 | 0,991 € | 31,818 € | 6,68% | T1 de 1 à 300 | 0,909 € | 31,818 € |
| | | T2 > à 300 | 0,809 € | | 11,28% | T2 > à 300 | 0,727 € | |
| VALROMEY SUR SERAN | | BELMONT LUTHEZIEU | 0,792 € | 40,000 € | 7,39% | | 0,710 € | 40,000 € |
| | | LOMPNIEU | 0,882 € | 65,000 € | 5,66% | | 0,800 € | 65,000 € |
| | | SUTRIEU | 0,882 € | 30,000 € | 7,45% | | 0,800 € | 30,000 € |
| | | VIEU | 0,832 € | 35,000 € | 7,45% | | 0,750 € | 35,000 € |
| VIRIEU LE GRAND | | T1 de 1 à 10 000 | 0,900 € | 27,273 € | 7,52% | T1 de 1 à 10 000 | 0,818 € | 27,273 € |
| | | T2 > à 10 000 | 0,859 € | | 10,55% | T2 > à 10 000 | 0,777 € | |
| VIRIGNIN | | | 1,653 € | 50,500 € | -1,05% | | 1,676 € | 50,500 € |
| VONGNES | | | 0,982 € | 35,000 € | 6,56% | | 0,900 € | 35,000 € |

2.2 Facture d'assainissement type (D204.0)

Compte-tenu de la multitude de tarifs encore appliqués sur le territoire, le tarif pratiqué au plus grand nombre d'usager (Belley) est utilisé pour établir la facture d'eau type.

Les tarifs applicables au 01/01/2023 et au 01/01/2024 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sur la commune de BELLEY sont :

| Facture type | Au 01/01/2023 en € | Au 01/01/2024 en € | Variation en % |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Part de la collectivité | | | |
| Part fixe annuelle | 25,99 | 25,99 | 0 % |
| Part proportionnelle | 146,52 | 156,36 | 6,72 % |
| Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité | 172,51 | 182,35 | 5,7 % |
| Part du délégataire (en cas de délégation de service public) | | | |
| Part fixe annuelle | — | — | —% |
| Part proportionnelle | — | — | —% |
| Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant au délégataire | — | — | —% |
| Taxes et redevances | | | |
| Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau) | 19,20 | 19,20 | 0 % |
| VNF Rejet : | — | — | —% |
| Autre : _____ | — | — | —% |
| TVA | 19,17 | 20,16 | 5,16 % |
| Montant des taxes et redevances pour 120 m ³ | 38,37 | 39,36 | 2,66 % |
| Total | 210,88 | 221,71 | 5,14 % |
| Prix TTC au m³ | 1,76 | 1,85 | 5,11 % |

2.3 Tarification de l'assainissement au m3

Les tarifs au m3 (abonnement et consommation compris) applicables au 01/01/2023 et au 01/01/2024 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont les suivants :

| Commune | Abonnés | Prix au 01/01/2023 en € TTC /m ³ | Prix au 01/01/2024 en € TTC /m ³ |
|---------------------------------------|------------|--|--|
| Ambléon | 54 | 1,276 | 1,366 |
| Andert-et-Condon | 126 | 1,276 | 1,366 |
| Arboys en Bugey | 387 | 1,571 | 1,661 |
| Armix | 0 | Sans objet | Sans objet |
| Artemare | 694 | 1,608 | 1,698 |
| Arvière-en-Valromey - Brenaz | 75 | 1,276 | 1,366 |
| Arvière-en-Valromey - Chavornay | 29 | 1,276 | 1,366 |
| Arvière-en-Valromey - Lochieu | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Arvière-en-Valromey - Virieu le Petit | 191 | 1,276 | 1,366 |
| Belley | 5409 | 1,757 | 1,847 |
| Brens | 508 | 1,494 | 1.618 |
| Brégnier-Cordon | 427 | 1,276 | 1,366 |
| Ceyzérieu | 666 | 1,275 | 1,365 |
| Champagne-en-Valromey | 335 | 1,276 | 1,366 |
| Chazey-Bons | 409 | 1,480 | 1,774 |
| Chazey-Bons Pugieu | 61 | 2,064 | 2,154 |
| Cheignieu-la-Balme | 109 | 1,284 | 1,374 |
| Colomieu | 97 | 1,276 | 1,366 |
| Contrevoz | 325 | 1,275 | 1,365 |
| Conzieu | 0 | Sans objet | Sans objet |
| Cressin-Rochefort | 237 | 1,276 | 1.366 |
| Culoz-Béon (Culoz) | 1219 | 2,535 | 2,535 |
| Culoz-Béon (Beon) | 251 | 1,492 | 1.582 |
| Cuzieu | 218 | 1,393 | 1,421 |
| Flaxieu | 52 | 1,276 | 1,366 |
| Groslée-Saint-Benoit | 399 | 1,661 | 1,751 |
| Haut Valromey | 373 | 3,246 | 3,252 |
| Izieu | 130 | 1,276 | 1,366 |

| | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|
| La Burbanche | 76 | 1,276 | 1,366 |
| Lavours | 100 | 1.376 | 1,466 |
| Magnieu - Magnieu | 275 | 1,441 | 1,531 |
| Magnieu - Saint Champ Chatonod | 104 | 1,413 | 1,503 |
| Marignieu | 84 | 1,512 | 1,512 |
| Massignieu-de-Rives | 240 | 1,366 | 1,366 |
| Murs-et-Gélignieux | 151 | 1,305 | 1,395 |
| Parves et Nattages | 0 | Sans objet | Sans objet |
| Peyrieu | 291 | 1,276 | 1,366 |
| Pollieu | 93 | 1,255 | 1,345 |
| Prémeyzel | 82 | 1,276 | 1,366 |
| Rossillon | 120 | 1.285 | 1,375 |
| Ruffieu | 108 | 1,477 | 1,567 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 209 | 1,752 | 1,842 |
| Saint-Martin-de-Bavel | 226 | 2,326 | 2,253 |
| Talissieu | 270 | 1,467 | 1,557 |
| Valromey-sur-Séran - Belmont Luthezieu | 387 | 1,323 | 1,413 |
| Valromey-sur-Séran - Lompnieu | 85 | 1,651 | 1,742 |
| Valromey-sur-Séran - Sutrieu | 139 | 1,331 | 1,421 |
| Valromey-sur-Séran - Vieu | 241 | 1,321 | 1,412 |
| Virieu-le-Grand | 612 | 1,325 | 1,416 |
| Virignin | 498 | 2,593 | 2,457 |
| Vongnes | 55 | 1,486 | 1,577 |
| TOTAL | 17227 | 1,68 | 1,76 |

Le prix moyen du m3 (abonnement et consommation comprise) pour une consommation type de 120 m3 annuelle est de :

1,68 € TTC pour l'exercice 2023 (sans donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants : **Engagement d'une convergence vers un tarif unique de l'eau potable à l'horizon 2031.**

2.4 Modalités de relève et de facturation

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :

| RELEVÉ ANNUELLE | RELEVÉ SEMESTRIELLE |
|------------------------------|----------------------|
| ARBOYS EN BUGÉY | AMBLEON |
| ARMIX | ANDERT ET CONDON |
| ARTEMARE | BELLEY |
| ARVIÈRE EN VALROMEY | BRENS |
| BEON | CHAZEY-BONS |
| BREGNIER CORDON | CHAZEY-BONS (PUGIEU) |
| CEYZERIEU | CHEIGNIEU-LA-BALME |
| CHAMPAGNE EN VALROMEY | CONTREVOZ |
| COLOMIEU | CUZIEU |
| CRESSIN-ROCHEFORT | FLAXIEU |
| CULOZ | GROSLEE SAINT BENOIT |
| IZIEU | HAUT VALROMEY |
| LA BURBANCHE | MAGNIEU |
| LAVOURS | MAGNIEU SAINT CHAMP |
| POLLIEU | MARIGNIEU |
| PREMEYZEL | MURS ET GELIGNIEUX |
| RUFFIEU | PARVES ET NATTAGES |
| SAINTE GERMAIN LES PAROISSES | PEYRIEU |
| SAINTE MARTIN DE BAVEL | ROSSILON |
| TALISSIEU | VIRIGNIN |
| VALROMEY SUR SERAN | |
| VIRIEU LE GRAND | |
| VONGNES | |

La facturation est effectuée avec une fréquence :

| FACTURATION ANNUELLE | FACTURATION SEMESTRIELLE |
|--|--|
| ARBOYS EN BUGEY | AMBLEON |
| ARMIX | ANDERT ET CONDON |
| ARTEMARE | ARVIERE EN VALROMEY (Chavornay, Virieu Le Petit) |
| ARVIERE EN VALROMEY (Brenaz) | BELLEY |
| BREGNIER CORDON | BRENS |
| CEYZERIEU | CHAZEY-BONS |
| CHAMPAGNE EN VALROMEY | CHAZEY-BONS (PUGIEU) |
| COLOMIEU | CHEIGNIEU-LA-BALME |
| CRESSIN-ROCHEFORT | CONTREVOZ |
| CULOZ-BEON (Béon) | CULOZ- BEON (Culoz) |
| IZIEU | CUZIEU |
| LA BURBANCHE | FLAXIEU |
| LAVOURS | GROSLEE SAINT BENOIT |
| POLLIEU | HAUT VALROMEY |
| PREMEYZEL | MAGNIEU |
| RUFFIEU | MAGNIEU SAINT CHAMP |
| SAINT GERMAIN LES PAROISSES | MARIGNIEU |
| SAINT MARTIN DE BAVEL | MURS ET GELIGNIEUX |
| TALISSIEU | PARVES ET NATTAGES |
| VALROMEY SUR SERAN (Sutrieu, Lompnieu) | PEYRIEU |
| VIRIEU LE GRAND | ROSSILON |
| VONGNES | VALROMEY SUR SERAN (Belmont-Luthezieu, Vieu) |
| | VIRIGNIN |

2.5 Recettes

| Type de recette | Exercice 2023 en € |
|--|----------------------|
| Redevance eaux usées | 1 884 673,04 |
| <i>Dont abonnements</i> | 381 375,40 |
| <i>Dont Modernisation Réseau de collecte Agence de l'eau</i> | 167 948,16 |
| Recette pour boues et effluents importés | 7171,03 |
| Régularisations (+/-) | 0 |
| Total recettes de facturation | 1 891 844,07* |
| Recettes de raccordement | 0 |
| Prime de l'Agence de l'Eau | Non disponible |
| Contribution au titre des eaux pluviales | 0 |
| Recettes liées aux travaux branchement | 66 313,39 |
| Recettes liées aux contrôles de conformité | 16 720,00 |
| Recettes liées à la PFAC | 48 117,80 |
| Contribution exceptionnelle du budget général | 0 |
| Autres recettes (préciser) | 0 |
| Total autres recettes | 131 151,19 |
| Total des recettes | 2 022 995,62 |

Recettes globales : Total des recettes de vente d'assainissement au 31/12/2023 :

2 022 995 € (pas de donnée en 2022 = compétence communale).

*Hors communes gérées en DSP

2.6. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2023, le service a reçu **0** demandes d'abandon de créance et en a accordé **0**.

0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit **0 €**/m³ pour l'année 2023 (pas de donnée en 2022 = compétence communale).

3. Indicateurs de performance

3.1 Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

Pour l'exercice 2023, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de **98,1%** des 17 557 abonnés potentiels (pas de donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales. La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

| | nombre de points | Valeur | points potentiels |
|--|---|--------|-------------------|
| PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) | | | |
| VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau | oui : 10 points non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points non : 0 point | Oui | 5 |
| PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) | | | |
| VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques | 0 à 15 points sous conditions (1) | Oui | 13 |
| VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux | | Oui | |
| VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres | | 80% | |
| VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose | 0 à 15 points sous conditions (2) | 70% | 12 |
| PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) | | | |
| VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie | 0 à 15 points sous conditions (3) | 20% | 0 |
| VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) | oui : 10 points non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 10 points non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4) | oui : 10 points non : 0 point | Oui | 10 |
| VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau | oui : 10 points non : 0 point | Non | 0 |
| VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent | oui : 10 points non : 0 point | Non | 0 |
| VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) | oui : 10 points non : 0 point | Non | 0 |
| TOTAL (indicateur P202.2B) | 120 | - | 70 |

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.

Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10, 11, 12, 13, 14 et 15

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est :

70 pour l'exercice 2023 (pas de donnée au 31/12/2022 = compétence communale).

3.3. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

$$\text{taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$$

.Pour l'exercice 2023, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est **100%** (pas de donnée en 2022 = compétence communale).

3.4. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel.

L'exercice 2023, **0** demandes d'indemnisation ont été déposées en vue d'un dédommagement.

$$\text{taux de débordement des effluents pour 1000 hab} = \frac{\text{nombre de demandes d'indemnisation déposées en vue d'un dédommagement}}{\text{nombre d'habitants desservis}} * 1000$$

Pour l'exercice 2023, le taux de débordement des effluents est de **0** pour 1000 habitants (pas de donnée en 2022 = compétence communale).

3.5. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

| Exercice | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|-------------|
| Taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement collectif | — | — | — | — | 0,28 |

Au cours des 5 dernières exercices, 4,65 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

Commentaire : La compétence ayant été reprise au 1er janvier 2023, nous n'avons pas de donnée fiable à l'échelle intercommunale pour les 5 dernières années. Nous avons émis l'hypothèse d'un linéaire renouvelé les 5 dernières années identique à l'année 2023.


Le taux moyen de renouvellement des réseaux est :

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'exercice 2023, le taux moyen de renouvellement des réseaux est **0,28%** (pas de donnée en 2022 = compétence communale).

4. Tableau récapitulatif des indicateurs

| | | Valeur 2023 |
|---------|---|---------------|
| | Indicateurs descriptifs des services | |
| D201.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif | 29 806 |
| D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées | 11 |
| D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] | 452,2 |
| D204.0 | Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ [€/m ³] | 1,68 |
| | Indicateurs de performance | |
| P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 98,1% |
| P202.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points] | 70 |
| P206.3 | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100% |
| P207.0 | Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³] | 0 |

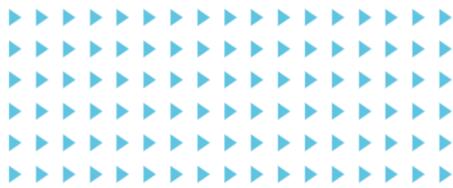

4.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1. Caractérisation technique

1.1 Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau

- communal
 intercommunal

Compétences liées au service

| | Oui | Non |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Contrôle des installations | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Entretien des installations | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Traitement des matières de vidange | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Réhabilitation des installations | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Réalisation des installations | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Existence d'une CCSPL

- Oui
 Non

Existence d'un zonage (au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT)

- Oui, date d'approbation* : selon commune concernée
 Non

Existence d'un règlement de service

- Oui.
 Non

* Approbation en assemblée délibérante

1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en :

- Délégation de service public pour les communes suivantes :
- Régie à simple autonomie financière

1.3 Estimation de la population desservie (D301.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne - y compris les résidents saisonniers - qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d'assainissement non collectif dessert :

4 300 habitants au 31/12/2023 pour un nombre total d'habitants résidents sur le territoire du service de 34 106.

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du territoire couvert par le service) est de :

12,60 % au 31/12/2023. (12,71 % au 31/12/2022).

1.4 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100.

| | | Exercice 2022 | Exercice 2023 |
|---|---|---------------|---------------|
| A - Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service | | | |
| 20 | Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération | Oui | Oui |
| 20 | Application d'un règlement du service approuvé par une délibération | Oui | Oui |
| 30 | Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans | Oui | Oui |
| 30 | Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations | Oui | Oui |
| B - Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service | | | |
| 10 | Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations | Non | Non |
| 20 | Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des installations | Non | Non |
| 10 | Le service assure le traitement des matières de vidange | Non | Non |

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l'année 2023 est de :

100 (100 en 2022).

2. Tarification de l'assainissement non collectif et recettes du service

2.1 Modalités de tarification

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne - y compris les résidents saisonniers - qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer - s'il le souhaite - à la demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de vidange) :

- la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable consommés ;
- la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager ; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées.

Les tarifs applicables du 01/01/2023 et 31/12/2023 sont les suivants :

| Tarifs | Au 01/01/2023 | Au 01/01/2024 |
|---|---------------|---------------|
| Tarif du contrôle des installations neuves et réhabilitées en € | | |
| <i>Contrôle de conception</i> | 150 € | 150 € |
| <i>Contrôle de bonne exécution des travaux</i> | 150 € | 150 € |
| Tarif du contrôle des installations existantes en € | | |
| <i>Contrôle de bon fonctionnement</i> | 150 € | 150 € |
| <i>Contrôle dans le cadre d'une vente immobilière.</i> | 200 € | 200 € |
| Tarifs des autres prestations aux abonnés en € | | |
| <i>Contre-visite</i> | 100 € | 100 € |

Ces montants sont révisables par délibération du conseil communautaire.

Il est prévu dans le règlement du service qu'en cas d'obstacle à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire s'expose à une pénalité au moins équivalente à la redevance et pouvant être majorée de 100% de la redevance d'assainissement non collectif.

La délibération fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice est la suivante :

- Délibération du **26/05/2016** effective à compter du **01/07/2016** fixant les tarifs du service d'assainissement non collectif

2.2 Recettes


| | Exercice 2022 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| | Collectivité | Collectivité |
| Facturation du service obligatoire en € | 71 500 | 24400 |
| Facturation du service facultatif en € | 0 | 0 |
| Autres prestations auprès des abonnés en € | 0 | 0 |
| Contribution exceptionnelle du budget général en € | 0 | 0 |
| Autre en € : aides conseil départemental aux usagers | 34 311 | 42 089 |
| TOTAL | 105 811 | 66 489 |

2.3 Aides financières à la réhabilitation des dispositifs assainissements non collectif

Le montant total des aides financières octroyées durant l'exercice budgétaire 2023 est de :

42 089 €.

Graphique : évolution des aides financières (€) attribuées pour la réhabilitation des installations d'ANC entre 2018 et 2023

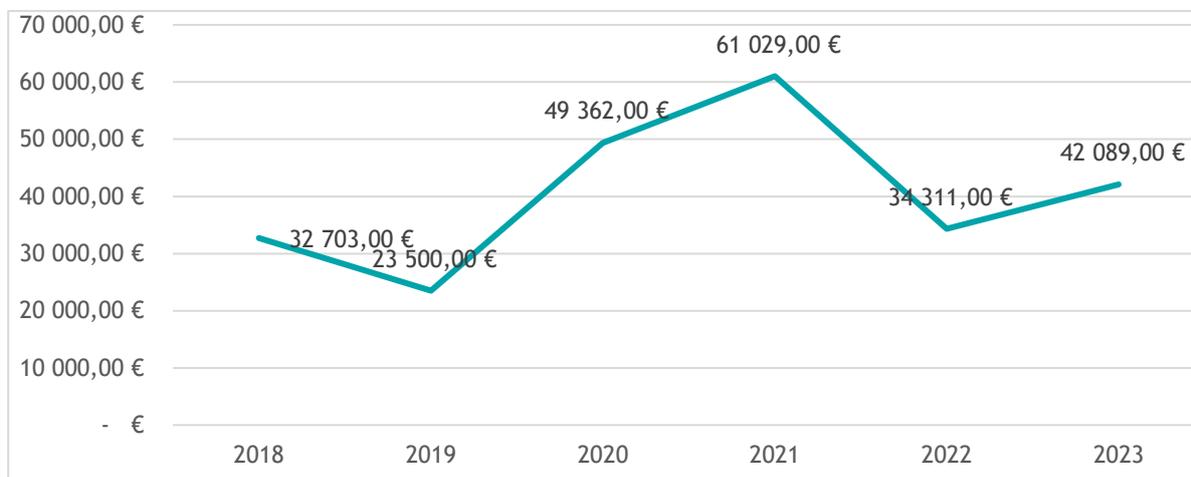

3. Indicateurs de performance

3.1 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)


Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :

- d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N,
- d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/N.

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au moins égal à 100.

| | Exercice 2022 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Nombre d'installations contrôlées conformes ou mises en conformité | 725 | 769 |
| Nombre d'installations contrôlées depuis la création du service | 2 079 | 2 079 |
| Taux de conformité en % | 34,9 | 37,0 |

Graphique : évolution du taux de conformité (%) des installations d'ANC entre 2019 et 2023

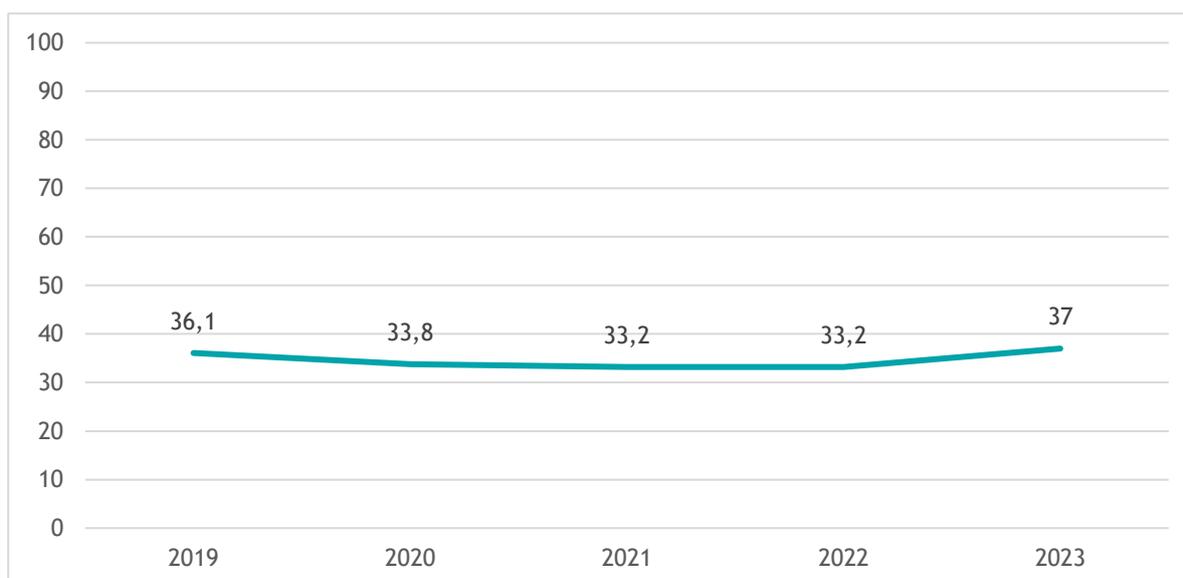


3.2 Nombre de contrôles réalisés

Le nombre de contrôles réalisés en 2023 est de **138**.

| Nombre | 2022 | 2023 |
|--|------|------------|
| Contrôle des installations neuves et réhabilitées | | |
| <i>Contrôle de conception</i> | 57 | 40 |
| <i>Contrôle de bonne exécution des travaux</i> | 75 | 44 |
| Contrôle des installations existantes | | |
| <i>Contrôle de bon fonctionnement</i> | 368 | 0 |
| <i>Contrôle dans le cadre d'une vente immobilière.</i> | 42 | 54 |
| Autres prestations | | |
| <i>Contre-visite</i> | 0 | 0 |
| TOTAL | 542 | 138 |

Graphique : évolution du nombre de contrôles (unité) des installations d'ANC réalisés entre 2018 et 2023

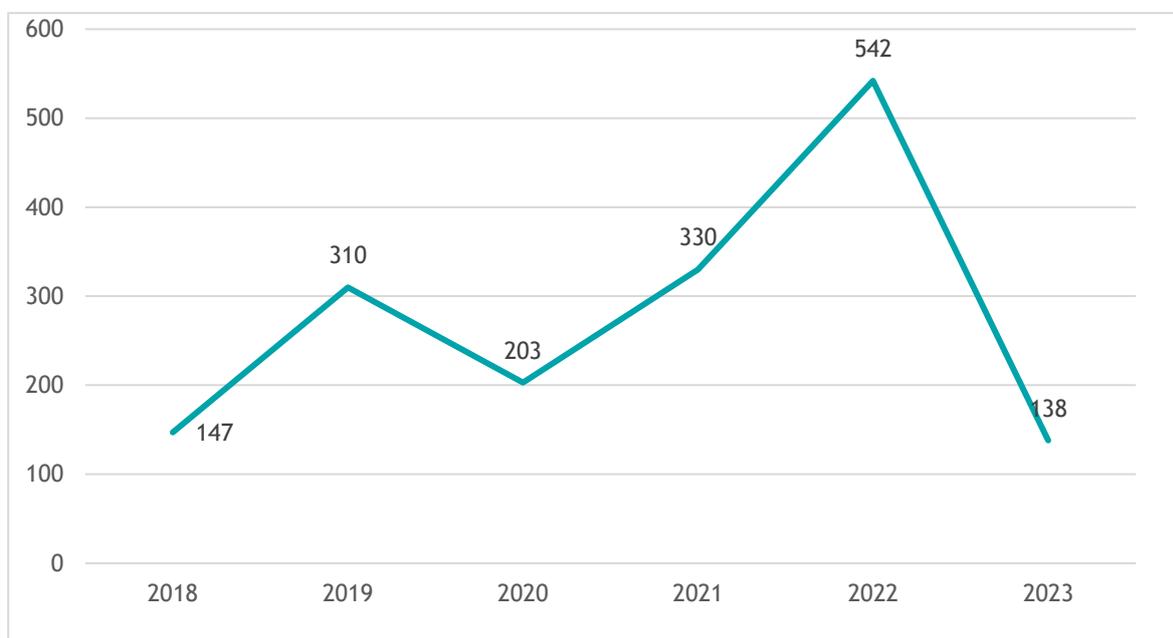

Le nombre de contrôles d'installations d'assainissement non collectif réalisé cette année a été particulièrement faible (138) comparé à l'exercice précédent (542). En effet, l'exercice 2023 a été grandement perturbé par l'arrêt prématuré du contrat avec le prestataire en charge des contrôles de bon fonctionnement sur le territoire, qui n'était plus en mesure d'effectuer la mission (défaut de personnel).

4. Tableau récapitulatif des indicateurs

| | | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|--------|--|-------------|-------------|
| | Indicateurs descriptifs des services | | |
| D301.0 | Nombre d'habitants desservis par le service d'assainissement non collectif | 4 300 | 4 300 |
| D302.0 | Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif | 100 | 100 |
| | Indicateurs de performance | | |
| P301.3 | Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 33,2 | 37,0% |

